



Općina  
Erdut

# **AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OPĆINE ERDUT**

**U Erdutu, 1. prosinca 2016.**



### Naručitelj

Općina Erdut

### Izradili

Dejan Mikulić, mag. ing. aedif.

Dario Marolin, mag. ing. aedif.

Mario Marolin, mag. iur. i projekt menadžer

### Sudjelovali u izradi

Općina Erdut

### Informacije

HEP ODS

HEP Plin

MUP



Akcijski plan energetske učinkovitosti općine Erdut izradila je tvrtka **GREEN LINE j.d.o.o.**, u suradnji s tvrtkom **NFM Consulting d.o.o.** Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

**NAPOMENA:** Ovaj dokument ne sadrži podatke o potrošnji električne energije za mjesto Aljmaš jer ih nije bilo moguće mogli dobiti od HEP-a.

# **AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OPĆINE ERDUT**

**U Erdutu, 1. prosinca 2016.**

# SADRŽAJ

<b>UVOD: OPĆINA ERDUT .....</b>	<b>6</b>
1.1. Prostorni položaj.....	6
1.2. Stanovništvo .....	7
1.3. Poljoprivredni potencijal.....	8
1.4. Klima .....	9
1.5. Prometno-tehnološki izgrađena infrastruktura općine.....	9
1.6. Sustav vodoopskrbe i odvodnje .....	9
1.7. Predškolsko i školsko obrazovanje .....	9
1.8. Socijalna skrb .....	10
<b>UVOD: AKCIJSKI PLAN .....</b>	<b>11</b>
2.1. Akcijski plan energetske učinkovitosti.....	12
2.2 Metodologija izrade, provedbe i praćenja akcijskog plana .....	12
<b>3. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU PROMETA OPĆINE ERDUT ...</b>	<b>14</b>
3.1. Javni i privatni prijevoz na području općine Erdut .....	14
3.2. Osobna i komercijalna vozila na području općine Erdut.....	15
3.2.1. Prikaz Potrošnje goriva u podsektoru osobnih i komercijalnih vozila .....	16
3.3. Zaključak.....	17
<b>4. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU JAVNE RASVJETE .....</b>	<b>18</b>
<b>5. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU ZGRADARSTVA .....</b>	<b>19</b>
5.1. Stambeni i privatni (poduzetnički) podsektor na području općine Erdut .....	19
5.2. Javni objekti .....	24
1. Općina Erdut u Dalju (dvorišna zgrada).....	25
2. Općina Erdut u Dalju (ulična zgrada) .....	27
3. Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković .....	30
4. Dječji vrtić Dalj .....	33
5. Poduzetničko razvojni centar općine Erdut (zgrada stare škole u Dalju) .....	36
6. Dom kulture Dalj i Narodna knjižnica Dalj.....	38

7. Vodovod Dalj .....	40
8. Dom kulture i zgrada DVD-a Erdut .....	43
9. Dom kulture Aljmaš .....	45
10. Turistička zajednica općine Erdut u Aljmašu .....	47
11. Društveni dom Bijelo Brdo .....	50
12. Vatrogasni dom Bijelo Brdo .....	52
13. Osnovna škola Dalj .....	55
14. Osnovna škola Erdut .....	57
15. Područna škola Aljmaš (OŠ Dalj) .....	59
16. Osnovna škola Bijelo Brdo .....	61
17. Srednja škola Dalj .....	63
18. Zdravstvena stanica Dalj .....	65
19. Dom zdravlja Erdut .....	67
20. Zdravstvena stanica Aljmaš .....	70
21. Dom zdravlja Bijelo Brdo .....	72
22. Pošta Dalj .....	75
23. Pošta Erdut .....	78
24. Pošta Aljmaš .....	81
25. Pošta Bijelo Brdo .....	84
26. Željeznička stanica Dalj .....	87
27. Željeznička stanica Erdut .....	89
28. Vatrogasni dom Dalj .....	91
29. Komunalno poduzeće Čvorkovac .....	94
5.3. Sumarni popis mogućih ušteda kroz ulaganje u energetsku učinkovitost javnih objekata .....	96
5.3.1. <i>Zaključak i mjere uštede - javni objekti .....</i>	96
<b>6. REFERENTNI INVENTAR EMISIJE CO<sub>2</sub> U OPĆINI ERDUT .....</b>	<b>99</b>
<b>7. POTENCIJALNE MJERE SMANjenJA EMISIJE CO<sub>2</sub>, IZNOS INVESTICIJE I MJERE PRAĆENJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA .....</b>	<b>101</b>
7.1. Financijski aspekti i mogućnosti sufinanciranja projekata .....	103
<b>8. ZAKLJUČCI I PREPORUKE .....</b>	<b>105</b>

# 1

## UVOD: OPĆINA ERDUT

### 1.1. Prostorni položaj

Općina Erdut jedinica je lokalne samouprave osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00 i 129/00). Nalazi u istočnom dijelu Republike Hrvatske i pripada Osječko-baranjskoj županiji, s administrativnim sjedištem u naselju Dalj. Plodno zemljište, ratarske i povrtlarske kulture, Dunav i Drava, velika količina vode za navodnjavanje, bare, ritovi, prirodna mriještina riba, brojna staništa ptica, arheološki loka-liteti (od neolita do srednjovjekovnih nekropola), sakralne građevine, vinska cesta i druge karakteristike čine ovaj prostor prepoznatljivim.

Teritorij općine Erdut pripada graničnom i području posebne državne skrbi te uključuje naselja Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut, koja se nalaze u gravitacijskom području grada Osijeka. S ukupnom površinom od 159,16 km<sup>2</sup>, općina Erdut na sjeveru graniči s općinom Bilje, a na zapadu s administrativnim područjem grada Osijeka. Na jugozapadu i dijelom jugu graniči s Vukovarsko-srijemskom županijom i to općinama Trpinja i Borovo, dok se dio južne i istočna strana nalaze uz hrvatsko-srpsku granicu.

S obzirom na geografski položaj, za općinu su Erdut osobito značajni riječni tokovi Drave, Dunava

**SLIKA 1.** ZEMLJOPISNI POLOŽAJ OPĆINE ERDUT



i Save, koji uvjetuju uređenje prostora i određuju koridore velike državne i međunarodne infrastrukture, posebice transeuropske magistralne i regionalne prometne pravce. Prometni i geostrateški položaj općine Erdut određuju podravski i podunavski koridor, dok je posavski značajan za povezivanje sa središnjim dijelom Hrvatske i europskim zemljama na zapadu i istoku.

Prostor općine Erdut dio je širega prostora koji reljefno pripada sjeveroistočnom, pretežito nizinskom (ravnicaškom) dijelu geografske cjeline istočne Hrvatske. U cijelom sjevernom i istočnom dijelu Osječko-baranjske županije prevladavaju naplavne ravnice različite starosti (holocenske i virmske), praporne zaravni i inundacijski (poplavljeni) pojasi uz tekućice. Izuzetak su Bansko brdo u Baranji (243 m) i Erdutsko brdo u općini Erdut.

Na modeliranje i izgled današnjeg reljefa općine Erdut presudnu su ulogu imali riječni tokovi Dunava i Drave. Na području tipične akumulacijske nizine, tip reljefa kojemu pripada i ovaj teritorij, mogu se izdvojiti različiti geomorfološki oblici u nizinskom reljefu: naplavne (aluvijalne) ravni, riječne terase i lesne zaravni.

Na području istočno od Osijeka nalazi se Erdutsko brdo, lesna uzvisina na kojoj prevladava vino-

gradarstvo i voćarstvo. Izduženo je u smjeru zapad-istok i asimetrično jer se u sjevernom dijelu strmo ruši prema Dravi i Dunavu, čiji su ga tokovi podsjekli, a prema jugu se blago i gotovo neprijemno spušta u ravnicu. Riječne su terase i lesne zaravni pogodnije za naseljavanje i poljodjelsko iskorištavanje. S obzirom na prirodne osobitosti i vrijednosti, izdvaja se područje vrijednog (dijelom zaštićenog) krajobraza uz Dravu i Dunav (šumske i vodne površine). Ova područja predstavljaju temelj turističkoga razvijatka općine, a s obzirom na uvjete i način korištenja, izdvajaju se kao područja na kojima se ograničavaju zahvati u prostoru i štite prirodna obilježja prostora.

## 1.2. Stanovništvo

Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011., općina Erdut ima 7.308 stanovnika, od čega je 3.534 muškarca i 3.774 žene. Najviše stanovnika broji naselje Dalj, a najmanje Aljmaš. Gustoća je naseljenosti u općini Erdut približno 46 stanovnika na km<sup>2</sup>.

Iz kretanja je stanovništva kroz povijest (Tablica 1) vidljiva depopulacija ruralnih krajeva. Uz opću depopulaciju, značajan je uzrok pada broja stanovnika i napuštanje prostora općine Erdut tijekom Domovinskog rata.

**TABLICA 1** KRETANJE STANOVNIŠTVA KROZ POVIJEST

Naselje	Broj stanovnika po popisnim godinama			
	1981.	1991.	2001.	2011.
Aljmaš	924	823	645	605
Bijelo Brdo	2.571	2.400	2.119	1.961
Dalj	6.023	5.515	4.689	3.937
Erdut	1.517	1.459	964	805

**TABLICA 2** DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIKA PREMA POPISU IZ 2011.

Naselje	Spol			Starost								
	M	Ž	Ukupno	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-40	41-60	>60	
Aljmaš	299	306	605	15	21	20	21	24	101	209	194	
Bijelo Brdo	947	1.014	1.961	71	97	96	122	85	357	612	521	
Dalj	1.898	2.039	3.937	180	184	169	208	228	723	1.223	1.022	
Erdut	390	415	805	29	28	37	40	29	140	274	228	
<b>Ukupno</b>	<b>3.534</b>	<b>3.774</b>	<b>7.308</b>	<b>295</b>	<b>330</b>	<b>322</b>	<b>391</b>	<b>366</b>	<b>1.321</b>	<b>2.318</b>	<b>1.965</b>	

**TABLICA 3** KATEGORIZACIJA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Struktura površina	Površina u ha
oranice	7.905,22
staklenici	1,77
livade	1,58
pašnjaci	17,35
vinogradi	590,52
voćnjaci	238,68
kulture kratkih ophodnji	0,94
rasadnici	14,83
miješani trajni nasadi	1,80
ostalo	2,19
<b>Ukupno</b>	<b>8.774,88</b>

### 1.3. Poljoprivredni potencijal

Najznačajniji prirodni potencijal područja općine Erdut poljoprivredno je zemljište. Prema popisu poljoprivrede iz 2003., stanovništvo općine raspolaže poljoprivrednim zemljištem od 3.130,70 ha, od čega na oranice i vrtove otpada čak 2.980,16 ha, nešto više od 54 ha zauzimaju povrtnjaci (uz kuće za vlastitu upotrebu), približno 49 ha voćnjaci, a 31 ha vinogradi. No, posljednjih je godina vidljiv trend razvijanja vinogradarstva na području Erdutskoga brda.

Zahvaljujući vrijednom obradivom tlu, moguća je intenzivna poljoprivredna proizvodnja i to oko naselja Bijelo Brdo i Dalj, a reljefna su svojstva općine Erdut osigurala razvitak vinogradarstva i vinarstva uz naselja Dalj i Erdut.

Na području se općine Erdut desetljećima gospodarstvo temeljilo isključivo na poljoprivredi i nisu nikada stvoreni uvjeti za lociranje industrijskih kapaciteta. Zadnjih su godina, razvojem vinarstva, izuzetak pogoni za proizvodnju vina.

## 1.4. Klima

Područje općine Erdut karakteriziraju odlike umjerenog kontinentalnog klima, čija su osnovna obilježja česte i intenzivne promjene vremena. Kao posljedica reljefnih obilježja na širem je području izražena homogenost klimatskih prilika, dok su određene mikroklimatske diferencijacije prisutne na području Erdutskog brijege.

Karakteristične za ovaj tip klime srednje su mješevane temperature iznad 10 °C tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22 °C te srednje temperature najhladnjeg mjeseca između -3 °C i 18 °C.

Značajna obilježja ovog tipa klime su i nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je više u toploj dijelu godine, a prosječne godišnje količine padalina kreću se od 700 do 800 mm. Za područje općine Erdut od velikoga je značaja raspored oborina u vegetacijskom razdoblju. Prema raspoloživim mjerenjima, optimalni raspored oborina u vegetacijskom razdoblju je 390,4 mm. Na ovom se području može godišnje očekivati prosječno 1800 do 1900, a u vegetacijskom razdoblju od 1290 do 1350 sunčanih sati.

Od vjetrova su najčešći slabi vjetrovi i tišine, dok su smjerovi vrlo promjenjivi. Najučestaliji su iz sjeverozapadnog, zapadnog smjera te podjednako sjevernog i jugoistočnog. Zimi je najčešći vjetar iz jugoistočnog, a ljeti iz sjeverozapadnog smjera. Pojave tišina vezuju se za ljeto i jesen.

## 1.5. Prometno-tehnološki izgrađena infrastruktura općine

### Državna cesta:

- DC 213 D 2 (Granični prijelaz Dubrava Križovljanska (granica Republike Slovenije) - Varaždin - Virovitica - Našice - Osijek - Vukovar

- Granični prijelaz Ilok (granica Republike Srbije) - Granični prijelaz Erdut (granica Republike Srbije),
- DC 519 Dalj (D 213) - Borovo (D2)

### Županijske ceste:

- ŽC 4092 Aljmaš - D 4093,
- ŽC 4093 D 213 - Erdut - D 213.

### Lokalne ceste:

- L 44084 Bijelo Brdo (D 213) - željeznički kolodvor,
- L 44085 D 213 - Ž 4093,
- L 44086 D 213 - Vera (Ž 4111),
- L 44115 D2 - L 44086,
- L 44116 L 44086 - D2.

### Željeznički promet:

Hrvatske željeznice u općini Erdut imaju dvije pruge:

- MP.I4. Vinkovci - Erdut - Državna granica i
- I.100. Dalj - Osijek - Varaždin.

## 1.6. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

Sustav vodoopskrbe na području općine Erdut obuhvaća tri sustava: vodoopskrbni sustav Dalj - Erdut, vodovod naselja Aljmaš te vodovod naselja Bijelo Brdo s tri crpilišta: Dalj, Aljmaš i Bijelo Brdo. Vodoopskrbnim sustavom upravlja Čvorkovac d.o.o. Dalj.

Kanalizacijska mreža nije izgrađena, što znači da problem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije riješen. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda uglavnom je riješena kroz individualne sabirne jame s taložnicama.

## 1.7. Predškolsko i školsko obrazovanje

Na području općine Erdut djeluju dvije osnovne škole: OŠ Bijelo Brdo i OŠ Dalj, koja u svom sastavu ima dvije područne škole: Aljmaš i Erdut. U

područnim se školama provodi samo razredna nastava (od prvog do četvrtog razreda), a u matičnoj školi i predmetna (od prvog do osmog razreda).

Uz osnovne škole, na području općine Erdut djeluje i Srednja škola Dalj, s tri smjera: ekonomist, poljoprivredni tehničar opći i agroturistički tehničar.

Dječji vrtić „Mali Princ“ Višnjevac organizira program predškole u dvije podružnice: Bijelo Brdo i Dalj. Ovaj je program namijenjen djeci dorasloj za školu, prije polaska u prvi razred.

## **1.8. Socijalna skrb**

Na području općine Erdut nisu osnovane ustanove socijalne skrbi. Za socijalne je usluge nadležan Centar za socijalnu skrb Osijek.

Na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) općina Erdut pripada u II. skupinu jedinica, čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50 i 75% prosjeka Republike Hrvatske. Sukladno tomu, općina je Erdut ocijenjena kao područje koje prema stupnju ra-

zvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvitak potrebno dodatno poticati.

Sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) područje općine Erdut pripada I. skupini tijekom Domovinskog rata okupiranih područja gradova i općina koja se nalaze neposredno uz državnu granicu, a gradsko/općinsko središte nije od državne granice udaljeno više od 15 km zračne linije i nema više od 5.000 stanovnika prema popisu iz 1991., kao i sva preostala tada okupirana područja gradova, općina i naselja hrvatskog Podunavlja.

# 2

## UVOD: AKCIJSKI PLAN

Kako bi spriječila klimatske promjene razornih razmjera, međunarodna se zajednica slaže da globalno zatopljenje ne smije narasti za više od 2 °C iznad predindustrijskih globalnih temperatura. Na tragu toga, Europska unija ulaže velike napore u smanjenje emisije u državama članicama i ublažavanje neizbjježnih negativnih učinaka klimatskih promjena, ali i potiče ostale velike zagađivače na poduzimanje odlučnih mjeru. Suočavanje s klimatskim promjenama danas dugoročno može spriječiti ljudske i finansijske gubitke, a sve veća potražnja za čistim tehnologijama pruža priliku za modernizaciju europskog gospodarstva, stvaranje „zelenog” rasta i otvaranje radnih mjesta. Međutim, čak i kada bi se emisija u potpunosti neutralizirala, neizbjježno je da bi dosadašnja emisija uzrokovala promjene u atmosferi još desetljećima. Stoga se EU obvezala do 2020.:

- smanjiti emisiju stakleničkih plinova EU-a za 20%,
- povećati udjele iz obnovljivih izvora na 20% ukupne potrošnje energije,
- poboljšati energetsku učinkovitost, s ciljem smanjenja količine upotrijebljene primarne energije za 20% u odnosu na predviđene razine.

Europska je unija predložila i povećanje svog postotka smanjenja emisija s 20 na 30% do 2020. ako se druga vodeća svjetska gospodarstva obvežu dati svoj doprinos globalnom smanjenju emisije. Dugoročno će biti potrebno znatno veće smanjenje emisije kako bi se spriječile razorne klimatske promjene.

Zbog svojih je klimatskih i geografskih obilježja Hrvatska prepoznata kao država izrazito ranjiva na klimatske promjene, s kojima se već i suočava. Može se očekivati rizik porasta razine mora, promjena ponašanja i migracijskih obrazaca morskih riba zbog zagrijavanja morske vode, očekuje se utjecaj na hidrologiju i vodne resurse, šumarstvo, poljoprivredu, bioraznolikost, ljudsko zdravlje i sl. Stoga je ključno, istodobno uz mjerne smanjivanja emisija stakleničkih plinova, pripremati ublažavanje posljedica te procjenu i smanjivanje rizika od klimatskih promjena.

Kao članica EU, Republika se Hrvatska obvezala postići odgovarajuće rezultate u provedbi Strategije Europa 2020. na nacionalnoj razini, a kako bi se učinkovito odgovorilo na postavljene ciljeve, osim na nacionalnoj, programe je nužno provoditi na regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pristupile

izradi planova i konkretnih mjera za energetski razvitak, a time i implementaciju strategija i programa EU. S tim je ciljem i općina Erdut pristupila izradi Akcijskoga plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2017. do 2019.

## **2.1. Akcijski plan energetske učinkovitosti**

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), akcijski plan je dokument koji donose jedinice područne (regionalne) samouprave, veliki gradovi i druge jedinice lokalne samouprave za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave u cilju smanjenja emisije CO<sub>2</sub> sukladno navedenoj Strategiji Europa 2020.

Kao temeljni dokument energetske učinkovitosti jedinice lokalne samouprave, sadrži podatke o zatečenom stanju kao polaznoj točki te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na razini općine, koji će rezultirati smanjenjem emisije CO<sub>2</sub> i približiti općinu postavljenim ciljevima do 2020. Projekti i mjere vezani su uz analizu energetske potrošnje u sektoru prometa i javne rasvjete, u kućanstvima i objektima komercijalne namjene, kao i građevinsku adaptaciju energetski neučinkovitih objekata radi pronalaska rješenja koje će rezultirati postavljanjem konkretnih ciljeva u energetskim područjima koja su dio potrošnje energetskog gospodarenjem.

Provedba projekata i mjera zacrtanih u akcijskom planu rezultirat će učinkovitim gospodarenjem

energijom i cjelokupnim smanjenjem potrošnje energije te primjenom obnovljivih izvora energije, a što će rezultirati smanjenjem emisije CO<sub>2</sub>.

Akcijski plan energetske učinkovitosti općine Erdut za razdoblje od 2017. do 2019. sadrži:

1. prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije,
2. dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti,
3. nositelje aktivnosti i rokove provedbe,
4. mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvijanja i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske,
5. izračun planiranih ušteda energije u skladu s pravilnikom za praćenje, mjerjenje i vrijednovanje uštede energije,
6. način praćenja izvršenja plana i izvještavanja,
7. način financiranja plana.

## **2.2. Metodologija izrade, provedbe i praćenja akcijskog plana**

Proces izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti općine Erdut obuhvaća sljedeće korake:

1. apliciranje projekta za izradu akcijskog plana na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi se osigurala sredstva za izradu,
2. ugovaranje izrade akcijskoga plana,

3. izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti općine Erdut i
4. prihvaćanje akcijskog plana kao službenog provedbenog dokumenta općine Erdut od strane Općinskoga vijeća.

U skladu s preporukama Europske komisije, tri su glavna sektora energetske potrošnje jedinica lokalne samouprave: promet, javna rasvjeta i zgradarstvo (javni i privatni objekti). Kako bi se utvrdile djelotvorne mjere uštede energije i smanjenja emisija CO<sub>2</sub>, potrebno je u cijelosti obraditi podatke o energetskom stanju i potrošnji energije za godinu koja je završila. Stoga izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti općine Erdut obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. utvrđivanje i obradu podataka o energetskoj potrošnji u 2015. te usporedbu podataka potrošnje energenata s 2013. i 2014. godinom,
2. analizu energetske potrošnje u sektorima prometa, javne rasvjete i zgradarstva te izradu evidencijskog stanja emisije CO<sub>2</sub>,
3. određivanje stanja i ciljeva, izradu plana aktivnosti i mjera za postizanje zacrtanih ciljeva smanjenja CO<sub>2</sub> do 2020. te izradu finansijskog plana provedbe akcijskog plana,
4. prijedlog mjera za kontrolu i monitoring provedbe akcijskoga plana.

# 3 ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU PROMETA OPĆINE ERDUT

Analiza energetske potrošnje u sektoru prometa obuhvaća podsektore:

- javni i privatni prijevoz i
- osobna i komercijalna vozila.

U svrhu analize prikupljeno je sljedeće:

- opći podatci,
- struktura vozila prema namjeni,
- klasifikacija vozila prema vrsti korištenog goriva i
- potrošnja raznih vrsta goriva po podsektoru i kategorijama vozila u sektoru.

Relevantni podatci za podsektor javnog i privatnog prijevoza prikupljeni su od prijevoznika koji prometuju na području općine Erdut: APP d.o.o. Požega, Panturist i Hrvatske željeznice. Za podsektor osobnih i komercijalnih vozila, relevantni su podaci dobiveni od Ministarstva unutarnjih poslova i Centra za vozila Hrvatske.

## 3.1. Javni i privatni prijevoz na području općine Erdut

### A) AUTOBUSNI PRIJEVOZ

Prijevoznička poduzeća koja prometuju na području općine Erdut su APP d.o.o. Požega i Panturist. Za pogonskog gorivo koristi se dizel. U tablici 4 prikazani su relevantni podaci navedenih prijevozničkih poduzeća za 2015.

TABLICA 4 KARAKTERISTIKE AUTOBUSNOG PRIJEVOZA

Prijevozničko poduzeće	Prijeđeni kilometri	Potrošnja u litrama
APP Požega	31.730	7.774
Panturist	78.840	19.316
<b>UKUPNO</b>	<b>110.570</b>	<b>27.090</b>

### B) ŽELJEZNIČKI PROMET

Općinom Erdut, u dužini od 20 km, prolazi željeznička pruga na relaciji Vinkovci-Vukovar-Borovo-Dalj-Erdut, kojom prometuju teretni vlakovi, a za pogon lokomotiva koriste dizelsko gorivo.

U 2015. općinom Erdut prometuju četiri putničke linije koje povezuju Bijelo Brdo, Erdut, Dalj i državnu granicu. Navedenim linijama prošla su 763 vlaka koja su prevezla 5.130 putnika.

U tablici 5 su prikazani relevantni podatci prijevozničkog poduzeća za 2015.

TABLICA 5 KARAKTERISTIKE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

Prijevozničko poduzeće	Prijeđeni kilometri	Potrošnja u litrama
HŽ putnički prijevoz	19.994	19.994
HŽ Cargo	1.140	3.420
<b>UKUPNO</b>	<b>21.134</b>	<b>23.414</b>

**TABLICA 6** UKUPNA POTROŠNJA I EMISIJA CO<sub>2</sub> S OBZIROM NA VRSTU PRIJEVOZA

Podsektor javnog/ privatnog prijevoza kroz područje općine Erdut	Potrošnja dizela u litrama na godišnjoj razini	Potrošnja u kWh na godišnjoj razini	Emisija CO <sub>2</sub> (u tonama)
autobusni prijevoz	27.090	268.187,98	92,48
željeznički prijevoz	23.414	231.795,99	79,93
<b>UKUPNO</b>	<b>50.504</b>	<b>499.983,97</b>	<b>172,41</b>

### C) POTROŠNJA GORIVA U PODSEKTORU PRIJEVOZA

U tablici broj 6 prikazana je ukupna potrošnja goriva po kategorijama podsektora javnog prijevoza za 2015.

### 3.2. Osobna i komercijalna vozila na području općine Erdut


Na području općine Erdut u 2015. je registrirano 2.475

**TABLICA 7** USPOREDBA BROJA VOZILA IZ 2014. I 2015.  
PREMA VRSTI

Vrsta vozila	2014.	2015.
moped	194	169
motocikl	27	25
osobni automobil	1.817	1.794
autobus	0	0
teretni automobil i radno vozilo	101	93
kombinirani automobil	4	4
radni stroj	15	17
traktor	399	373
<b>UKUPNO</b>	<b>2.557</b>	<b>2.475</b>

motornih vozila, što je neznatno manje u odnosu na 2014., kada ih je registrirano 2.557. U tablici 7 prikazani su službeni podatci MUP-a Osječko-baranjske županije.

Najzastupljenija registrirana vozila u 2015. su osobna i na njih otpada približno 72,5% ukupnog broja. Oko 15% vozila čine traktori, u manjem postotku mopedi i teretni automobili s radnim vozilima.

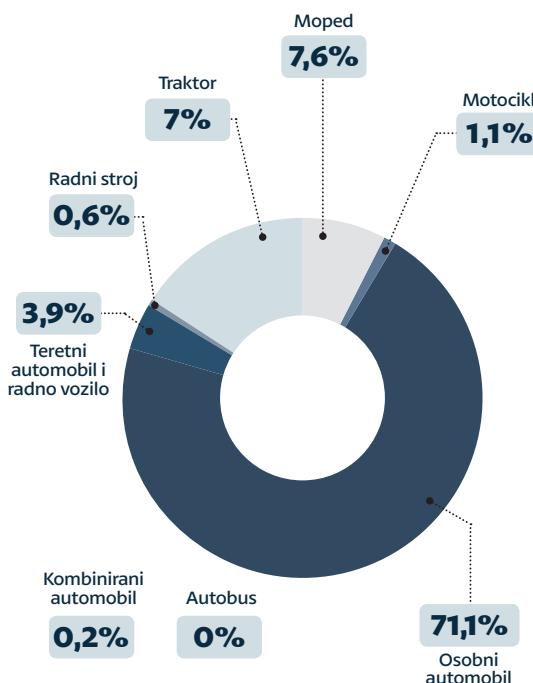**GRAFIKON 1** ZASTUPLJENOST VOZILA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT U 2015.

### **3.2.1. PRIKAZ POTROŠNJE GORIVA U PODSEKTORU OSOBNIH I KOMERCIJALNIH VOZILA**

Prema podatcima Ministarstva unutarnjih poslova, u tablici 7 prikazana su vozila prema vrsti goriva registrirana u općini Erdut u 2015.

Općina Erdut nema stanicu za tehnički pregled PA su podaci precizno utvrđeni na temelju ukupnog postotka broja vozila na području Osječko-baranjske županije, s obzirom na broj registriranih i u MUP-u točno utvrđenih vozila za predmetno područje.


**TABLICA 7** BROJ VOZILA REGISTRIRANIH U OPĆINI ERDUT U 2015. PREMA VRSTI GORIVA

Vrsta goriva	Vrsta vozila								<b>UKUP.</b>
	Moped	Motocikl	Osobni automobil	Autobus	Teretni automobil	Kombinir. automobil	Radni stroj	Traktor	
benzin	167	25	809	0	3	0	0	1	<b>1.005</b>
dizel	1	0	859	0	88	3	17	372	<b>1.340</b>
benzin – LPG	0	0	124	0	2	1	0	0	<b>127</b>
benzin – NG	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
hibridno vozilo	0	0	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>
hibridno vozilo S.V.P.	0	0	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>169</b>	<b>25</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>373</b>	<b>2.475</b>

**TABLICA 9** OPIS KATEGORIJA VOZILA

Vrsta vozila	Vrsta motora/Naziv	Broj vozila na redovitom tehničkom pregledu u stanicama za tehnički pregled u Osječko-baranjskoj županiji u 2015.	Prijeđeni km (godišnje)	Broj vozila u Erdutu u 2015.	Prijeđeni km (godišnje)	Emisija CO <sub>2</sub>
UKUPNO "LAKA" OSOBNIA VOZILA (mopedi, motocikli...)		7.078	52.176,73	194	1.430,08	0,12
UKUPNO OSOBNIA VOZILA (osobna vozila i autobusi)		58.504	858.405,49	1.794	26.322,66	3,32
UKUPNO TERETNA VOZILA (traktori, kamioni... )		7.698	900.541,61	487	56.971,	16,95

**GRAFIKON 2** EMISIJA CO<sub>2</sub> VOZILA S PODRUČJA OPĆINE ERDUT REGISTRIRANIH U 2015.

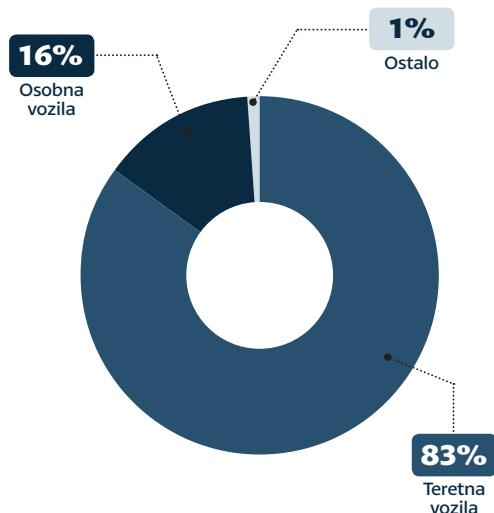

U podsektoru osobnih i komercijalnih vozila, osobna vozila su najzastupljenija prema primjeni, dok od tipova motora najviše prevladavaju dizelski motori. Što se tiče emisije CO<sub>2</sub>, najveću proizvode teretna vozila (traktori i kamioni), s udjelom većim od 85% ukupne emisije registriranih vozila na području općine Erdut.

Pretpostavka je da dnevno na toj dionici prometuje nekoliko tisuća vozila, uz veću emisiju CO<sub>2</sub>. Uzmemo li u obzir da jedno vozilo prijeđe 20 kilometara kroz općinu, a na dnevnoj bazi na određenoj cesti

prometuje dodatnih oko 1.100 vozila, možemo zaključiti da godišnji prosjek emisije CO<sub>2</sub> na području općine iznosi još oko 650 tona.

### 3.3. Zaključak

Najveći udio u potrošnji goriva na području općine Erdut u 2015. odnosi se na promet osobnih vozila na dionici na kojoj postoji i granični prijelaz.

Najveći razlog tomu leži u činjenici da okolna mjesta nisu odgovarajuće povezana autobusnim prijevozom, a naselja međusobno nisu povezana adekvatnom biciklističkom i pješačkom infrastrukturom. Uz to, općina Erdut važna je turistička destinacija, zbog čega je određenih dana u godini broj vozila na cesti na području općine veći od 10.000. Upravo mjeru poticanja otvaranja novih linija, kao i poticanja građana da koriste alternativne oblike prijevoza, drastično bi smanjilo emisiju CO<sub>2</sub> na području općine. Ova mjeru mora biti sveobuhvatna za cijelu mikroregiju želi li se postići zadovoljavajući učinak.

# 4

## ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU JAVNE RASVJETE

Javna rasvjeta u vlasništvu je općine Erdut i finančira se iz lokalnog proračuna. S obzirom na to da javna rasvjeta predstavlja značajan trošak za općinski proračun, Općina je Erdut u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provela nekoliko projekta koji su uključivali postavljanje ekološke javne rasvjete u naseljima Dalj i Bijelo Brdo. U sustavu javne rasvjete moguće je postići znatne uštede drukčijom regulacijom, odnosno smanjenjem intenziteta, čime se može uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja. S druge strane, zamjena svjetiljki i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati značajne uštede. Općina Erdut nije izradila energetski pre-gled javne rasvjete.

Mjere za javnu rasvetu:

- izraditi energetski pregled javne rasvjete;
- zamijeniti izvor svjetlosti - ugradnja LED izvora svjetlosti s regulacijom svjetlosnog toka. Ova bi mjera ostvarila poboljšanje energetske učinkovitosti na dva načina:
  - predložene svjetiljke s LED izvorima svjetlosti manje su snage od postojećih svjetiljki s vi-

sokotlačnim natrijevim izvorom svjetlosti te samim tim i energetski učinkovitije, i

- zbog veće uštede predložene svjetiljke moraju imati integrirani e-sustav regulacije razine rasvjetljenošti u stupnjevima (tzv. step regulacija);

c) podesiti postojeće luksomate i/ili ugraditi sustav za daljinsko upravljanje javnom rasvetom.

Paljenje i gašenje sustava javne rasvjete potrebno je adekvatno regulirati, što do sada nije bio slučaj.

Ukupna potrošnja električne energije za potrebe javne rasvjete u 2015. iznosi oko 504.302 kWh, što na godišnjoj razini proizvede cca 191 tonu CO<sub>2</sub>.

# 5

# ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU ZGRADARSTVA

Sektor zgradarstva obuhvaća sljedeće podsektore:

- stambeni i privatni (poduzetnički) i
- zgrade u vlasništvu općine i ostali javni objekti.

Relevantni su podatci dobiveni iz javno dostupnih izvora kao što je popis stanovništva iz 2011., procjene podataka s terena i HEP-a.

U svrhu analize prikupljeni su sljedeći podatci:

- opći podatci,
- broj objekata podsektora i objekti s najvećom emisijom CO<sub>2</sub>,
- ukupna potrošnja električne energije podsektora,
- potrošnja električne energije za grijanje podsektora,
- specifična potrošnja električne energije za grijanje podsektora.

## 5.1. Stambeni i privatni (poduzetnički) podsektor na području općine Erdut

Prema prvim rezultatima popisa stanovništva iz 2011., općina Erdut broji 2.802 kućanstava i 3.448 stanova. Ukupna površina nastanjenih stanova iznosi 230.179 m<sup>2</sup>.

Prema službenim je podatcima HEP-a d.o.o. utvrđena ukupna potrošnja električne energije na području


**TABLICA 11** BROJ KUĆANSTAVA I STAMBENIH JEDINICA PREMA PRVIM REZULTATIMA POPISA STANOVNIŠTVA IZ 2011.

Naselje	Ukupno popisane osobe	Ukupan broj stanovnika	Kućanstva		Stambene jedinice	
			Ukupno	Privatna kućanstva	Ukupno	Stanovi za stalno stanovanje
Aljmaš	625	610	268	268	1.039	325
Bijelo Brdo	2.119	1.976	709	709	1.016	788
Dalj	4.269	3.952	1.485	1.485	2.409	1.893
Erdut	861	818	328	328	706	431
Naknadno popisani	24	16	12	12	11	11
<b>Ukupno</b>	<b>7.898</b>	<b>7.372</b>	<b>2.802</b>	<b>2.802</b>	<b>5.181</b>	<b>3.448</b>


općine Erdut i u 2015. je iznosila 12.552.723 kWh. Međutim, ne može se točno utvrditi koliki je udio električne energije u proizvodnji toplinske energije.

Zbog nedovršene plinofikacije u naseljima općine Erdut, u sektoru kućanstava, ali i u privatnom (poduzetničkom) sektoru najzastupljeniji emergent za proizvodnju toplinske energije je drvo. S obzirom na broj stambenih jedinica i prosjek potrošnje od 15 m<sup>3</sup> ogrjevnog drva po kućanstvu, pretpostavljena proizvedena vrijednost energije na godišnjoj razini

**GRAFIKON 3** PROCJENA UTROŠKA ENERGENATA ZA PROIZVODNJI TOPLINSKE ENERGIJE U 2015.

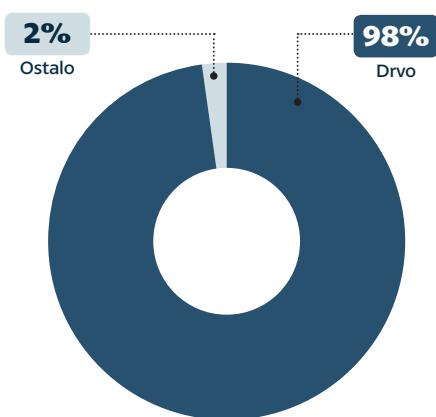

**GRAFIKON 4** PROCIJENJENA EMISIJA CO<sub>2</sub> S OBZIROM NA UTROŠENI ENERGET ZA DOBIVANJE TOPLINSKE ENERGIJE U 2015.

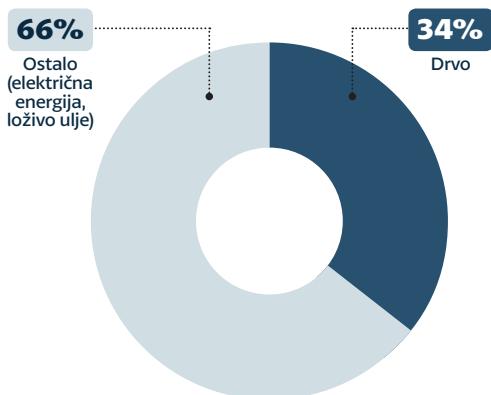

iznosi približno 40.270.344 kWh, a posljedično emisija CO<sub>2</sub> iznosi približno 183 tone.


S obzirom na potrošnju svih oblika energije za potrebe proizvodnje toplinske energije, ukupna procijenjena emisija CO<sub>2</sub> tijekom godine iznosi približno 534 tone godišnje.

Slijedom navedenoga, približno 2% energenata, kao što su električna energija ili loživo ulje, koji se koriste za dobivanje toplinske energije, rezultiraju sa 66% emisije CO<sub>2</sub>, odnosno više od 351 tonom na godišnjoj razini.

Detaljan pregled potrošnje električne energije za razdoblje od 2013. do 2015. prikazan je u tablici 12.

Na području općine Erdut u 2015. potrošeno je 12.552.723 kWh električne energije. Ukupna emisija CO<sub>2</sub> iznosi je 4.771 tonu. S obzirom na potrošnju električne energije, najveći postotak emisije CO<sub>2</sub> imala su kućanstva s udjelom od 79%, odnosno približno 3.755 tona. Drugi veliki potrošači su poduzetnici s udjelom od 17%, odnosno približno 816 tona emisije CO<sub>2</sub>.

**GRAFIKON 5** EMISIJA CO<sub>2</sub> U POTROŠNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2015.

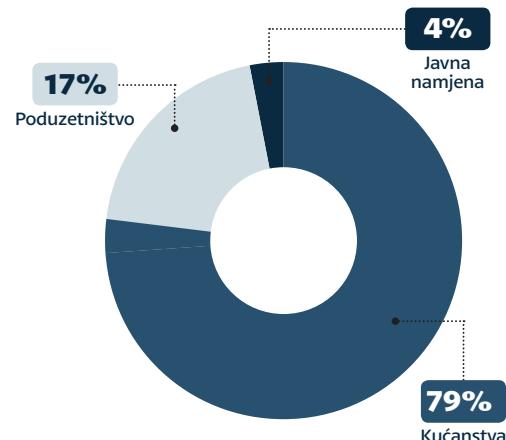

**TABLICA 12** POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO NASEJIMA U kWh I EMISIJA CO<sub>2</sub>

<b>Bijelo Brdo</b>	<b>Ukupno 2013.</b>	<b>Ukupno 2014.</b>	<b>Ukupno 2015.</b>
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	411.625	40.593	452.218
Javna rasvjeta	150.774	201	150.975
Kućanstvo	2.707.351	39.502	46.440
<b>Emisija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>		<b>1.291</b>	<b>1.264</b>
<b>Ukupno kWh</b>		<b>3.396.486</b>	<b>3.327.619</b>
<b>Daj</b>		<b>Ukupno 2013.</b>	<b>Ukupno 2014.</b>
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	65.115	25.747	863.666
Javna rasvjeta	19.181		252.665
Kućanstvo	5.120.394	93.214	74.976
Srednji napon		100.698	100.698
<b>Emissija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>		<b>2.514</b>	<b>2.406</b>
<b>Ukupno kWh</b>		<b>6.615.656</b>	<b>6.331.473</b>
			<b>6.299.459</b>

<b>Erdut</b>	<b>Ukupno 2013.</b>	<b>Ukupno 2014.</b>	<b>Ukupno 2015.</b>
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	232.625	425.220	19.610
Javna rasvjeta	81.564	81.564	81.564
Kućanstvo	1.180.956	28.138	9.252
Srednji napon	273.770	273.770	273.770
<b>Emisija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>	<b>855</b>	<b>866</b>	<b>935</b>
<b>Ukupno kWh</b>	<b>2.251.135</b>	<b>2.278.497</b>	<b>2.459.843</b>
<b>Novi Dalj</b>	<b>Ukupno 2013.</b>	<b>Ukupno 2014.</b>	<b>Ukupno 2015.</b>
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	10.043	10.043	8.584
Javna rasvjeta	19.420	19.420	13.343
Kućanstvo	5.023	343.115	348.138
Srednji napon	—	—	—
<b>Emisija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>121</b>
<b>Ukupno kWh</b>	<b>377.601</b>	<b>343.130</b>	<b>317.266</b>

Planina Daijska	Ukupno 2013.	Ukupno 2014.	Ukupno 2015.
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	660	33.172	33.832
Javna rasvjeta		–	
Kućanstvo	29.312	9.872	6.559
Srednji napon			
<b>Emisija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>32</b>
<b>Ukupno kWh</b>	<b>79.575</b>	<b>90.661</b>	<b>84.744</b>
Planina Erdutska	Ukupno 2013.	Ukupno 2014.	Ukupno 2015.
<b>UKUPNO VISOKI I SREDNJI NAPON</b>			
Poduzetništvo	–	–	–
Javna rasvjeta	19.942	19.154	19.154
Kućanstvo	9	9	–
Srednji napon			
<b>Emisija CO<sub>2</sub> (u tonama)</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Ukupno kWh</b>	<b>19.951</b>	<b>19.154</b>	<b>20.950</b>

## **MJERE UŠTEDE**

Slijednom navedenih je podataka vidljivo da u stambenom i privatnom (poduzetničkom) podsektoru postoje velike mogućnosti za uštedu energije, koje su osobito neophodne s obzirom na to da je ovaj podsektor najveći potrošač enerengeta, a time i emitira najveće količine CO<sub>2</sub>. Prvi korak u ostvarivanju ušteda svakako je informiranje i educiranje građana o važnosti postizanja ušteda enerengeta i korištenja obnovljivih izvora energije, a posleđično i o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava kako bi njihovi objekti postali energetski učinkovitiji.

Jedna od mogućnosti energetska je obnova starih kuća. Prema procjeni, obnovom 10% bi se takvih kuća osiguralo smanjenje emisije CO<sub>2</sub> na godišnjoj razini za više od 19%.

Druga mogućnost s ciljem postizanja energetske učinkovitosti je korištenje obnovljivih, ekoloških izvora energije i to postavljanjem solarnih panela za proizvodnju električne energije za osobne potrebe. Idealna pozicija krovova osigurala bi maksimalnu proizvodnju električne energije, koja na

području općine iznosi više od 10.450 kWh po solarnoj elektrani jakosti 10 kWp. Postavljanjem solarnih elektrana kapaciteta 1.200 kWp proizvelo bi se približno 1.440.000 kWh električne energije godišnje, što čini približno 15% ukupne godišnje potrošnje na području općine.

## **5.2. Javni objekti**

Uz kućanstva i objekte poduzetničke namjene, za prikaz trenutnog stanja emisije CO<sub>2</sub> na području općine Erdut potrebna je i analiza potrošnje u javnim objektima, odnosno objektima koji su u vlasništvu općine, kao što su upravna zgrada, škole, vatrogasni i društveni domovi te ostale zgrade javne namjene. U svrhu predmetne su analize obrađeni podatci o potrošnji električne i toplinske energije za navedene objekte, a njihovo trenutačno stanje i učinkovitost, kao i predložene mjere za povećanje energetske učinkovitosti, detaljno su opisani u nastavku.

# OPĆINA ERDUT U DALJU (DVORIŠNA ZGRADA)

**TABLICA 13** OPĆINA ERDUT U DALJU

Vrsta i naziv zgrade	Općina Erdut u Dalju (dvorišna zgrada)
K.č. k.o.	648, k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana Josipa Jelačića 4
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 198,17\%$  svrstava ju u energetski razred E.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 4 i koristi se kao zgrada Općine Erdut. Smještena je u dvorištu parcele, a sastoji se od jedne grijane etaže. Ukupna neto površina objekta je 174,93 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema vanjskom zraku. Ulez u objekt nalazi se na zapadnom, dvorišnom pročelju.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine 30 cm, ožbukani s unutrašnje i vanjske strane. Stropna konstrukcija izvedena je kao drveni gredni sustav, a iznad grijanog prizemlja nalazi se negrijani tavan. Pod na tlu izveden je kao višeslojni, s armiranobetonskom pločom kao nosivim sustavom i parketom kao završnom oblogom. Kosi krov je klasične drvene grade i sastoji se od drvenih rogov, letvi i pokrova crijepon, a ispod njega se nalazi negrijani tavan. Postojeća stolarija na objektu je starija drvena s dva doprozornika slabijih izo-

lacijskih karakteristika i drvenim ulaznim vratima.

## Analiza potrošnje energije

Grijanje u zgradama je centralno, putem plinskog bojlera te čeličnih pločastih radijatora. Za potrebe hlađenja ugrađene su četiri *split* jedinice tipa Magnum za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem preko prozora i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje poput računala, printer-a, kuhalica i slično.

## Sustav grijanja

U zgradama je grijanje izvedeno kao centralno grijanje na plin, a grijanje se obavlja putem čeličnih pločastih radijatora. Zagrijavanje potrošne tople vode odvija se pomoću plinskog bojlera.

## Sustav hlađenja, ventilacija i klimatizacija

Za potrebe hlađenja i klimatizacije nisu ugrađene *split* jedinice za prisilno rashlađivanje zraka. Rashlađivanje se obavlja u noćnom ili ranojutarnjem dijelu dana provjetravanjem. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem.

## Priprema sanitарне tople vode

Priprema sanitarnе tople vode obavlja se putem električnog bojlera.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 1,095 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 799,35 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti i fluorescentne cijevi te jedan vanjski reflektor. Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i

vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP >10 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjeru ostvaruje ušteda od približno 26.680 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 6.942,01 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 10,10 godina.

**TABLICA 14** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 12 cm, nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 1,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cijelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=1,26 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,25 W/m <sup>2</sup> K.	8.502	2.202,49
2.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035$ W/mK) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=1,33 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,25 W/m <sup>2</sup> K.	13.328	3.452,73
3.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogовору izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije.  Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	4.594	1.190,72
4.	<b>Zamjena žarulja</b> – ugradnja LED žarulja	256	96,07
<b>Ukupno</b>		<b>30.934</b>	<b>1.626,03</b>

## 2

# OPĆINA ERDUT U DALJU (ULIČNA ZGRADA)

**TABLICA 15** OPĆINA ERDUT U DALJU

Vrsta i naziv zgrade	Općina Erdut u Dalju (ulična zgrada)
K.č. k.o.	648, k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana Josipa Jelačića 4
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 192,83\%$  svrstava ju u energetski razred E.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 4 i koristi se kao zgrada Općine Erdut. Smještena je uz regulacijsku liniju parcele, a sastoji se od jedne grijane etaže. Ukupna neto površina objekta je 199,46 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je otvorena prema vanjskom zraku sjeveroistočnim, sjeverozapadnim i jugozapadnim pročeljem, kao i pročeljima okrenutim prema otvorenom glavnom ulazu (tzv. haustoru). Jugoistočnim pročeljem zgrade na rubu čestice naslonjena je na susjednu grijanu kuću. Ulazi u objekt nalaze se na sjeverozapadnom i jugoistočnom pročelju

smještenom u otvorenom haustoru, koji se nalazi u središnjem dijelu građevine i dijeli zgradu na dvije cjeline.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od pune opeke debljine 60 cm te obostrano ožbukani. Stropna konstrukcija izvedena je kao drveni gredni sustav. S donje je strane postavljen sloj lamperije, koji se nalazi na sloju štukature. Iznad grijanog prizemlja nalazi se negrijani tavan. Pod na tlu izведен je kao višeslojni s armiranobetonskom pločom kao nosivim sustavom i parketom kao završnom oblogom, koja je postavljena na sloju cementnog estriha. Kosi krov klasične je drvene građe i sastoji se od drvenih rogova, letvi i pokrova crijeponom, a ispod njega nalazi se negrijani tavan. Postojeća stolarija na objektu je starija drvena s dva doprozornika slabijih izolacijskih karakteristika i drvenim ulaznim vratima.

## **Analiza potrošnje energetika**

Grijanje u zgradama je centralno, putem plinskog bojlera te putem čeličnih pločastih radijatora. Za potrebe hlađenja ugrađene su četiri *split* jedinice tipa Magnum za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem preko prozora i vrata. Električna se energija koristi za rasvjetu i druge električne uređaje poput računala, printerja, kuhala i slično.

### **Sustav grijanja**

Uzgraditi je grijanje izvedeno kao centralno grijanje na plin, a grijanje se obavlja putem čeličnih pločastih radijatora. Grijanje potrošne tople vode obavlja se pomoću plinskog bojlera.

### **Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije**

Za potrebe hlađenja ugrađene su četiri *split* jedinice tipa Magnum za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem preko prozora i vrata.

## **Priprema sanitarnih toplih voda**

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem plinskog bojlera.

### **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 2,958 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, a okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 2.159,34 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti i fluorescentne cijevi.

Postojeći sustav rasvjete zadovoljavajući je karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### **JPP > 12 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjer ostvaruje ušteda od približno 32.209 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 8.391,80 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 12,02 godine.

**TABLICA 16** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena deblijine 12 cm, nanošenje pretpremaza, ljepljiva iz navedenoga sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 1,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=1,05W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,24 W/m <sup>2</sup> K.	10.900	2.823,71

2.	<b>Toplinska izolacija krova prema tavanu</b>	11.625	3.011,59
	Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 12 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve rade izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
3.	<b>Izolacija poda</b>	4.436	1.149,23
	Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine pet cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenog poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
4.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>	4.839	1.253,56
	Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
5.	<b>Zamjena žarulja - ugradnja LED žarulja</b>	409	153,71
<b>Ukupno</b>		<b>32.209</b>	<b>8.391,80</b>

# 3

## KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR "MILUTIN MILANKOVIĆ"

**TABLICA 17** KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR "MILUTIN MILANKOVIĆ"

Vrsta i naziv zgrade	Kulturni i znanstveni centar "Milutin Milanković"
K.č. k.o.	675, k.o. Dalj
Adresa	Ulica Hrvatske Republike 8
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Republika Hrvatska
Izvođač	Vuković Company Vukovar (2011.)
Godina izgradnje	1820.; rekonstrukcija 2011.

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 137,40\%$  svrstava ju u energetski razred D.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici Hrvatske Republike 8 i u njoj se nalazi Kulturni i znanstveni centar "Milutin Milanković". Sastoji se od tri etaže, manjeg podruma, prizemlja i jednog kata, od kojih su prizemlje i kat grijani. Grijana neto površina iznosi 297,90 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima, osim sjevernim, otvorena prema okolini, a ulaz je na istočnom pročelju.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Zgrada je zidana punom glinenom opekom u dva sloja te zračnim slojem između njih, a ukupna debljina zida je 65 cm i obostrano je ožbukana. Pod na tlu sastoji se od keramičkih pločica, cementnog estriha izведенog na sloju od pune glinene opeke. Nosiva konstrukcija stropa je drveni gredni sustav sa slojem štukature s donje strane. Vanjska stolarija izvedena je od drveta, s dva doprozornika.

### Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je centralno, a u zgradama su instalirana dva plinska bojlera tipa Vaillant koja su spojena na spremnik plina smješten u dvorištu parcele. Za potrebe hlađenja ugrađena je samo jedna *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventila-

cija zgrade obavlja se prirodnim putem kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

Grijanje u zgradama je centralno, a obavlja se putem dva plinska bojlera tipa Vaillant i spremnika plina smještenog u dvorištu parcele.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađen je samo jedan *split* klimatizacijski uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

### Priprema sanitарне tople vode

Priprema tople vode obavlja se putem protočnih plinskih bojlera tipa Vaillant.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 2,93 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 1095 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 3.208 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti, fluorescentne cijevi i halogene žarulje.

Postojeći sustav rasvjete je relativno zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### JPP > 12 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 31.955 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 8.301,49 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 12,11 godina.

**TABLICA 18** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 10 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=1,53 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,27 W/m <sup>2</sup> K.	11.085	2.870,00

<b>2. Toplinska izolacija krova prema tavanu</b>	11.493	2.975,80
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve rade dove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,03 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda na tlu</b>	3.413	882,53
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine pet cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenog poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena stolarije</b>	5.542	1.434,04
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>5. Zamjena žarulja – ugradnja LED žarulja</b>	422	139,12
<b>Ukupno</b>	<b>31.955</b>	<b>8.301,49</b>

# 4

## DJEČJI VRTIĆ DALJ

TABLICA 19. DJEČJI VRTIĆ DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Dječji vrtić Dalj
K.č. k.o.	196/1 , k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana J. Jelačića 21
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Ulica bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 124,50\%$  svrstava ju u energetski razred D.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 21. U njoj se nalaze prostorije Dječjeg vrtića Mali princ. Sastoji se od jedne etaže, grijanog prizemlja. Ukupna neto površina grijanog dijela prizemlja iznosi 246,75 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je istočnim, zapadnim i južnim pročeljem okrenuta prema vanjskom zraku, dok je sjevernim okrenuta prema susjednom objektu na koji je nalonjena. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na zapadnom pročelju odakle se ulazi u vrtić.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke debljine 30 cm, ožbukani s unutrašnje strane, a s vanjske je strane postavljena toplinska izolacija u obliku ekspandiranog polistirena ukupne debljine 10 cm te silikatnom žbukom kao završnim slojem. Krovište je izvedeno kao drveno krovište s biber crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu je drveni parket u sobama za djecu te pločice u kupaonicama, kuhinji i hodnicima. Završni sloj poda postavljen je na cementni estrih koji je izведен na armiranobetonskoj ploči.

Stolarija je izvedena različito. Na istočnoj, uličnoj strani zgrade je drvena stolarija s dva doprozornika, dok je na ostalim pročeljima, južnom i zapadnom, drvena stolarija s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem. Ulazna vrata u objekt također su izvedena kao drvena, s dvostrukim izolacijskim staklima.

## **Analiza potrošnje energetika**

Za potrebe hlađenja ugrađena je *split* klima za prisilno kondicioniranje zraka, koja služi za hlađenje prostorije u kojoj borave djeca. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem preko prozora i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## **Sustav grijanja**

U zgradi je grijanje izvedeno kao centralno plinsko grijanje. Kao ogrjevna tijela koriste se čelični pločasti radijatori različitih dimenzija. Grijanje se odvija putem plinskog bojlera tipa Vaillant, a spremnik plina nalazi se uz zapadnu stranu objekta.

## **Priprema sanitarne tople vode**

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem plinskog bojlera tipa Vaillant sa spremnikom za topalu vodu te putem električnog bojlera tipa Končar, zapremine 80 litara.

## **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 2,219 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 1.620 kWh/godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 18 W i 36 W, štedne žarulje 13 W, dva vanjska reflektora 70 W te žarulje sa žarnom niti 75 W.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## **JPP < 16 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjeru ostvaruje ušteda od približno 16.918 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 4.405,37 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 15,98 godina.

**TABLICA 20** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve rade dove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=0,81 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjeri U=0,18 W/m <sup>2</sup> K.	11.185	2.897,52

<b>2. Izolacija poda</b>	3.304	855,88
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine pet cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine osam cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izведенog poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Zamjena stolarije</b>	2.108	545,97
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>4. Zamjena žarulja – ugradnja LED žarulja</b>	321	106,00
<b>Ukupno</b>	<b>16.918</b>	<b>4.405,37</b>

## 5

# PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT (ZGRADA STARE ŠKOLE U DALJU)

**TABLICA 21** PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut
K.č. k.o.	212/1, k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana Josipa Jelačića 1
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1906.

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 123,57\%$  svrstava ju u energetski razred D.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 1. U njoj se nalaze prostorije Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut te jedan stan. Sastoji se od četiri etaže: podruma, prizemlja, kata te tavanu. Podrum je negrijan, kao i kat koji se trenutačno rekonstruira, a u planu je prenamjena u knjižnicu. Jugoistočni dio prizemlja je grijan i u njemu se nalaze prostorije Poduzetničko-razvojnog centra, kao i sjeverozapadni dio zgrade u kojem se nalazi stan. Središnji dio prizemlja je negrijan, a u njemu se nalazi hodnik iz kojega se, osim prizemlju, pristupa i katu. Ukupna neto površina grijanog dijela prizemlja iznosi 165,88 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na sjeveroistočnom pročelju, a iz njega se pristupa u negrijani hodnik smješten u središnjem dijelu zgrade. Na jugoistočnom je pročelju ulaz u prostorije PORC-a, dok je na

sjeverozapadnom ulaz u grijani stan. S jugozapadnog se pročelja također može pristupiti središnjem negrijanom hodniku.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke, ožbukani su s unutrašnje i vanjske strane, ukupne debljine 65 cm. Na zgradi je obnovljena fasada, ali nije dodana toplinska izolacija. Krovište je drveno, s biber crijejom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice, postavljene na sloju cementnog estriha izведенog na armiranobetonkoj ploči. Sva stolarija na objektu promijenjena je i sada je aluminijска, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem i slojem plina između stakala. Samo su vrata negrijanog središnjeg hodnika izvedena kao drvena.

## Analiza potrošnje energetika

Za potrebe hlađenja ugrađena je samo jedna *split* klima za prisilno kondicioniranje zraka koja služi za hlađenje prostorija Poduzetničko-razvojnog centra. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, preko prozora i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

U zgradi je grijanje različito, ovisno o namjeni. Grijanje u Poduzetničko-razvojnom centru izvedeno je kao plinsko, putem plinskog bojlera marke Vaillant i spremnika plina smještenog u dvorištu. Ogrjevna tijela u PORC-u su čelični pločasti radijatori.

Stan u sjeverozapadnom dijelu zgrade, grijе se prećima na ogrjevno drvo.

## Preparacija sanitarnih topnih voda

Preparacija potrošne topne vode obavlja se putem plinskog bojlera te električnog zapremeine 10 litara.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 1,518 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete

je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 1.108 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 18 W i 36 W te žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP > 11 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 22.096 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 5.724,07 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 11,05 godina.

**TABLICA 22.** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b> Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 12 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljestvilica navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićeg stanja U=1,05 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,24 W/m <sup>2</sup> K.	13.652	3.536,55
2.	<b>Izolacija poda</b> Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 pet cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićeg stanja U=2,54 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,29 W/m <sup>2</sup> K.	8.444	2.187,52
<b>Ukupno</b>		<b>22.096</b>	<b>5.724,07</b>

# DOM KULTURE DALJ I NARODNA KNJIŽNICA DALJ

**TABLICA 23** DOM KULTURE DALJ I NARODNA KNJIŽNICA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Dom kulture Dalj i Narodna knjižnica Dalj
K.č. k.o.	709/2, k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana Josipa Jelačića 12
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 188,40\%$  svrstava ju u energetski razred E.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, na adresi Bana Josipa Jelačića 12, a u njoj se nalaze prostorije Narodne knjižnice Dalj i Doma kulture Dalj. Sastoji se od četiri etaže: negrijanog podruma, grijanog prizemlja i kata te negrijanog tavana. Ukupna neto površina grijanog dijela je 1.252,36 m<sup>2</sup>.

## Orientacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Ulaz u knjižnicu nalazi se na sjevernoj strani, glavni ulaz u dvoranu Doma kulture na zapadnom pročelju, a središnji ulaz u ulični dio zgrade na jugozapadnom pročelju.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od pune opeke i obostrano ožbukani. Stropne su konstrukcije izvedene kao drveni gredni sustavi sa slojem štukature s donje strane, dok je strop iznad dvorane Doma kulture izведен kao armiranobetonski. Stropovi u prizemlju su spušteni. Krovna konstrukcija izvedena je kao drveno kroviste s profiliranim trapeznim limom kao završnim slojem.

Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice, postavljene na sloju cementnog estriha, koji je izведен na armiranobetonskoj ploči.

Stolarija na objektu je različita. Na dijelu Doma kulture, u kojem se nalazi dvorana, stolarija je PVC, s dvostrukim izolirajućim ostakljenjem, na uličnom te dvorišnom dijelu zgrade, stolarija je izvedena kao drvena, s dva doprozornika.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađene su *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, preko prozora i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Grijanje u zgradama je plinsko centralno te na električnu energiju. Dvorana Doma kulture i Narodna knjižnica griju se putem plinskih bojlera i aluminijskih lijevanih pločastih radijatora. Spremnik zemnog plina nalazi se u dvorištu. Kat Doma kulture grijе se električnom energijom i to putem električnih radijatora tipa Vaillant i termoakumulacijskih peći.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađeni su uređaji za prisilno kondicioniranje zraka u pojedinim prostorijama. Ven-

tilacija prostora obavlja se prirodnim putem provjetravanjem kroz prozore i vrata u ranojutarnjim satima i u predvečerje.

### **Preparacija sanitarnih topnih voda**

Za pripremu topnih voda ugrađeni su električni bojleri zapremine 5 i 10 l, a voda se grijе i plinskim bojlerima.

### **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 7,5 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 5.475 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluores-

centne cijevi 18 W i 36 W i žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### **JPP > 4 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 140.610 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 33.690,52 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 4,39 godina.

**TABLICA 24** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sistema u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cijelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=2,43 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,23 W/m <sup>2</sup> K.	68.425	16.394,86
2.	<b>Izolacija stropa prema tavanu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=0,89 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,18 W/m <sup>2</sup> K.	36.897	8.840,66
3.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogовору izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	35.288	8.455,00
<b>Ukupno</b>		<b>140.610</b>	<b>33.690,52</b>

## 7

# VODOVOD DALJ

**TABLICA 25** VODOVOD DALJ

Vrsta i naziv zgrade	NSZ5 Vodovod Dalj
K.č. k.o.	6710/1, k.o. Dalj
Adresa	Josipa Glibušića bb
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1980.

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 80,93\%$  u energetski razred C.

### Lokacija i namjena

Zgrada Vodovod Dalj nalazi se u Dalju, na adresi Josipa Glibušića bb. Zgrada se sastoji od 222,01 m<sup>2</sup> neto površine na jednoj etaži. Izgrađena je 1980., a dograđena 2003.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je samostojeća i otvorena je sa svih strana. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na istočnom pročelju, dok se u neke prostorije ulazi s južnoga pročelja.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Zgrada je izvedena kao zidana konstrukcija od blok glinene opeke debljine 25 cm. Vanjski su zidovi s unutrašnje strane obloženi vapnenom žbukom, a s vanjske strane je izolacija od ekspandiranog poli-

stirena debljine pet cm te završnim slojem u obliku silikatne žbuke. Podna se konstrukcija prema tlu sastoji od keramičkih pločica, cementnog estriha debljine pet cm i armiranobetonske ploče debljine 16 cm. Krov je na cijeloj građevini izведен u obliku sendvič-panela debljine 8 cm, ispunjenih mineralnom vunom.

Vanjska stolarija izvedena je kao PVC, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem. Na južnoj se fasadi nalaze četiri otvora ispunjena kopelitom.

### Analiza potrošnje energenata


Za referentnu je godišnju potrošnju energenata uzeta prosječna potrošnja u 2015. na temelju do- stavljenih sumarnih podataka. Zgrada ima centralno plinsko grijanje i grijе se na zemni plin. Za potrebe hlađenja ugrađen je uređaj za prisilno kondicioniranje zraka tipa Crypton. Priprema tople vode obavlja se putem električnog bojlera tipa Ariston zapremine 50 litara. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

**TABLICA 26** POTROŠNJA ENERGENATA U 2015.

Potrošnja energenata/ godina	Jedinica	Godišnja potrošnja (jedinica/ god)	Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	Godišnji troškovi (kn/god)	Godišnja emisija CO <sub>2</sub> (kg/god)
Električna energija, kWh	kWh	110.337,20	110.337,20	120.819,23	20.633,06
Prirodni plin, m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.010,47	0,00	5.594,50	3.122,51
<b>Ukupno</b>			<b>110.337,20</b>	<b>126.413,74</b>	<b>23.755,57</b>

**TABLICA 27** RASPOĐELA POTROŠNJE ENERGIJE U 2015.

Vrsta energenta	Potrošnja energije u 2015. (kWh)
Električna energija - rasvjeta	868
Električna energija - uređaji	109.469
<b>Ukupno</b>	<b>110.337</b>

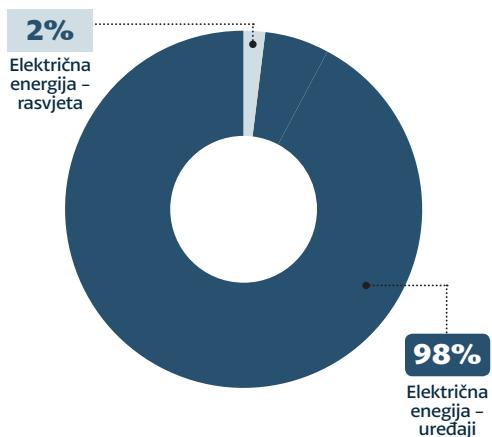**GRAFIKON 6** RASPOĐELA POTROŠNJE ENERGIJE U 2015.

### Sustav grijanja

Zgrada ima centralno plinsko grijanje i grie se na zemni plin te su za potrebe grijanja instalirani aluminijski lijevani i čelični pločasti radijatori, dok se jedna prostorija grie na plinski grijач tipa Robur.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađen je uređaj za prisilno kondicioniranje zraka tipa Crypton. Ventilacija se obavlja prirodnim putem preko prozora i vrata.

### Preprena sanitarnie tople vode

Preprena tople vode obavlja se putem električnog

bojlera tipa Ariston zapremine 50 l.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 2,31 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 1.095 h godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 2.524 kWh godišnje. Rasvjjetna tijela su fluorescentne cijevi od 18 W i 36 W.

Postojeći sustav rasvjete je relativno zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

**TABLICA 28** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 8 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sistema u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranih sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U=0,48 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,24 W/m <sup>2</sup> K.	3.669	950,46
2.	<b>Izolacija poda na tlu</b>  Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine pet centimetara, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U=3,59 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,30 W/m <sup>2</sup> K.	3.670	950,73
3.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	4.456	1.154,30
<b>Ukupno</b>		<b>11.795</b>	<b>3.055,49</b>

**JPP > 8 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjeru ostvaruje ušteda od

približno 11.795 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 3.055,49 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 8,7 godina.

# 8

# DOM KULTURE I ZGRADA DVD-A ERDUT

**TABLICA 29** DOM KULTURE I ZGRADA DVD-A ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Dom kulture i zgrada DVD-a Erdut
K.č. k.o.	819/3, Erdut
Adresa	Ulica Ivana Horvata Bećara bb
Mjesto	31206 Erdut
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 235,27\%$  svrstava ju u energetski razred F.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Erdut, na adresi Ivana Horvata Bećara bb. U njoj se nalaze prostorije Doma kulture i DVD-a Erdut. Sastoji se od dvije grijane etaže. Ukupna neto površina grijanog dijela je 681,12 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na istočnom pročelju. Osim s južnog pročelja, zgradi se može pristupiti i sa sjeverne i južne strane.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke sa slojem EPS-a debljine pet centimetara s vanjske strane. Svi su zidovi ožbukani iznutra. Krovna konstrukcija izvedena je kao klasično drveno kroviste, s crijevom kao pokrovom. Završna obloga podova su

keramičke pločice na cementnom estrihu postavljenom na sloju armiranog betona.

Većina stolarije na objektu izvedena je kao drvena s dvostrukim ostakljenjem, dok je jedan dio metalni, s jednostrukim ostakljenjem. Glavna ulazna vrata u objekt su drvena, a metalna na sporednom zapadnom ulazu. Vrata garaža na DVD-u također su metalna.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja nisu ugrađene *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Grijanje u zgradama je lokalno, pomoću električnih grijalica.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

## Priprema sanitарne tople vode

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojleri zapremine 50 i 10 l, marke Končar.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 6,159 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 4,496 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 36 i 18 W te žarulje sa žarnom niti.

## JPP > 8,5 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 75.933 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 18.193,43 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 8,7 godina.

**TABLICA 30** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b> Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne vune debljine 10 cm ( $\lambda=0,035$ W/mK) i nanošenje pretpremaza, ljeplila u dva sloja, nanošenje završne silikatne silikonske žbuke te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine vanjskoga zida.	8.708	2.086,43
2.	<b>Izvedba spuštenog stropa u potkroviju</b> Stavka obuhvaća nabavku i izvedbu spuštenoga stropa od gips-kartonских ploča na koje ide sloj polietilenske folije i mineralna vuna ( $\lambda=0,032$ W/mK) debljine 20 cm u potkroviju građevine. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenoga stropa.	25.555	6.122,95
3.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b> Stavka obuhvaća nabavku i postavljanje toplinske izolacije od mineralne vune ( $\lambda=0,032$ W/mK) debljine 16 cm na postojeći pod tavanu. Prije postavljanja mineralne vune, na pod se tavana postavlja polietilenska folija. Obračun po m <sup>2</sup> poda tavanu.	30.886	7.400,29
4.	<b>Zamjena stolarije</b> Stavka obuhvaća zamjenu dotrajale drvene i metalne stolarije PVC i aluminijskom stolarijom. PVC stolarija treba biti izrađena minimalne kvalitete profila kao SALAMANDER SL76 i FEAL TERMO 65 s dvostrukim stakla 4/16/4 s plinovitim punjenjem. Ukupan faktor prolaska topline kroz otvor mora biti manji od U=1,6 W/m <sup>2</sup> K. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav materijal, pristor, mehanizaciju, troškove atesta, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku i eventualno potrebnu radnu skelu s postavljanjem i skidanjem. Izvođač radova treba sve mjere uzeti u naravi, na objektu. Stavkom je obuhvaćena demontaža dotrajale stolarije, ugradnja nove, obrada špaleta i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupčica.	10.784	2.583,76
<b>Ukupno</b>		<b>75.933</b>	<b>18.193,43</b>

## 9

# DOM KULTURE ALJMAŠ

**TABLICA 31** DOM KULTURE ALJMAŠ

Vrsta i naziv zgrade	Dom kulture Aljmaš
K.č. k.o.	43, k.o. Aljmaš
Adresa	Ulica Mladena Palinkaša 5
Mjesto	Aljmaš
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 170,67\%$  svrstava ju u energetski razred E.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Aljmaš, na adresi Mladeža Palinkaša 5 i koristi se za događanja, sastanke i okupljanja ljudi. Sastoji se od dvije etaže i obje su grijane. U prizemlju su smještene administrativne prostorije, a u potkrovlu velika dvorana i kuhinja. Ukupna neto površina objekta je 349,20 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a ulaz se nalazi na zapadnom pročelju.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine 25, 38 i 58 cm te su obostrano ožbukani. Zidovi u

potkrovju zidani su glinenim blokom i obostrano ožbukani. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice na cementnom estrihu.

Kosi krov je klasične drvene građe i sastoji se od drvenih rogova, letvi i pokrova crijeponom.

Postojeća stolarija na objektu je drvena, s dvostrukim izolirajućim stakлом s jednim međuslojem zraka/plina, dok su ulazna vrata metalna, s jednostrukim ostakljenjem i bez toplinskog prekida. Stolarija u potkrovju je PVC, s dvostrukim izolirajućim ostakljenjem.

### Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je lokalno, putem peći na drva u potkrovju te električnih radijatora tipa Vaillant, uljnih radijatora i klimatizacijskih uređaja tipa Gree. Za potrebe hlađenja ugrađene su split jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Uzgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, s električnim termoakumulacijskim pećima. Za zagrijavanje PTV služe električni bojleri, a u potkovlju se grijanje, osim klimom, obavlja i pećima na drva.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađeni su uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem.

## Priprema sanitарne tople vode

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojleri tipa Simat (10 l) i Končar (50 l).

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 3,71 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete

je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 2.710 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti i fluorescentne cijevi te jedan vanjski reflektor.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP > 10 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 25.772 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 6.654,28 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 10,1 godinu.

**TABLICA 32** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade, debljine 14 cm. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ploča od kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035$ W/mK) i nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sustava u dva sloja te nanošenje završne silikatno-silikonske paropropusne žbuke debljine dva milimetra. Izvedba sokla zgrade od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,032$ W/mK) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cijelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava.	21.713	5.681,63
2.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata s protuprovalnim okovom. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz vrata mora biti najviše U=1,4 W/m <sup>2</sup> K.	4.059	972,65
<b>Ukupno</b>		<b>25.772</b>	<b>6.654,28</b>

## 10

# TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ERDUT U ALJMAŠU

**TABLICA 33** TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ERDUT U ALJMAŠU

Vrsta i naziv zgrade	Turistička zajednica općine Erdut
K.č. k.o.	63, k.o. Aljmaš
Adresa	Zlatna 2
Mjesto	Aljmaš
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 474,87\%$  svrstava ju u energetski razred G.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Aljmaš, na adresi Zlatna 2. U njoj se nalaze prostorije Turističke zajednice općine Erdut i starog kina, koje su trenutačno nisu u funkciji. Sastoji se od jedne etaže i samo je jedan manji dio grijan (dio Turističke zajednice), a dio starog kina je negrijan i koristi se samo u posebnim situacijama, primjerice za nastupe kulturno-umjetničkog društva. Iznad prizemlja nalazi se negrijano potkovlje, a ispod manjeg dijela negrijani podrum. Ukupna neto površina grijanog dijela je 30,07 m<sup>2</sup>, a negrijanog 162,24 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a ulaz se nalazi na južnom pročelju.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine 45 cm i obostrano su ožbukani. Zid između grijane i negrijane zone izведен je također od pune opeke debljine 30 cm. Stropna konstrukcija izvedena je kao drveni gredni sustav sa slojem štukature s donje strane, dok je u grijanom dijelu Turističke zajednice strop spušten. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice u TZ-u i drvena obloga u negrijanom kinu, koja se nalazi na cementnom estrihu. Kosi krov je klasične drvene grade i sastoji se od drvenih rogova, letvi i pokrova crijepon.

Postojeća stolarija na objektu je drvena, s dva doprozornika. Na grijanom dijelu zgrade stolarija je PVC, s dvostrukim izolacijskim stakлом i jednim međuslojem zraka/plina, a na ostatku zgrade, negrijanom dijelu, prozori su drveni, s dva doprozornika. Vrata na grijanom dijelu te dvoja na negrijanom su nova PVC, dok su ostala vrata na negrijanom dijelu metalna, s jako lošim toplinskim svojstvima.

## **Analiza potrošnje energetika**

Grijanje u zgradama je lokalno, putem električne grijalice. Za potrebe hlađenja nisu ugrađene *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### **Sustav grijanja**

Grijanje u zgradama je lokalno, putem električne grijalice.

### **Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije**

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem.

### **Priprema sanitарне tople vode**

U objektu nisu provučene instalacije vode pa stoga nema ni pripreme tople vode.

## **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,48 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 350 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### **JPP > 4,29 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjer ostvaruje ušteda od približno 15.040 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 3.598,76 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 4,29 godina.

**TABLICA 34** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 15 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,31 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	4.722	1.131,46

2.	<b>Toplinska izolacija zida prema negrijanoj prostoriji</b>	1.891	453,11
	Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 10 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
3.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>	3.598	862,02
	Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 15 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,18 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .		
4.	<b>Izolacija poda</b>	1.836	439,93
	Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnoga materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnja polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedba podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=3,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
5.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>	2.993	717,24
	Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>Ukupno</b>		<b>15.040</b>	<b>3.598,76</b>

# DRUŠTVENI DOM BIJELO BRDO

**TABLICA 35** DRUŠTVENI DOM BIJELO BRDO

Vrsta i naziv zgrade	Društveni dom Bijelo Brdo
K.č. k.o.	388/1, k.o. Bijelo Brdo
Adresa	Ulica Nikole Tesle 69
Mjesto	Bijelo Brdo
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, Dalj
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1950.

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 130,13\%$  svrstava ju u energetski razred D.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Bijelo Brdo, u Ulici Nikole Tesle 69 i u njoj je Društveni dom Bijelo Brdo, caffe bar i trgovina. Sastoji se od dvije etaže i obje su grijane. Iznad kata se nalazi negrijano potkrovljje. Grijana neto površina iznosi 913,76 m<sup>2</sup>.

## Orientacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, osim manjeg dijela istočnog pročelja, kojim je naslonjena na drugu grijanu zgradu. Ulazi u društveni dom nalaze se na istočnom i južnom pročelju, dok su ulazi u caffe bar i trgovinu smješteni na južnom pročelju.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Zgrada je zidana punom opekom od gline te obostrano ožbukana. Puna opeka je različitih debljina te je na nekim zidovima debljine 38 cm, na nekim 25 cm, a neki zidovi imaju opeku debljine 51 cm.

Pod na tlu sastoje se od keramičkih pločica, cementnog estriha i armiranobetonske ploče. Nosična konstrukcija stropa je armiranobetonska ploča. Vanjska stolarija izvedena je od drveta i metala. Dio drvene stolarije ispunjen je dvostrukim izolacijskim ostakljenjem, a dio dvostrukim ostakljenjem sa slojem zraka između i lošijim svojstvima, dok metalna stolarija ima jednostruko ostakljenje.

## Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradi je lokalno, električnim uređajima, poput električnih radijatora tipa Vaillant, uljnih radijatora tipa Končar, termoakumulacijske peći i klimatizacijskih uređaja tipa AUX. Za potrebe hlađenja ugrađeno je pet *split* jedinica za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade se obavlja prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija se koristi za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Grijanje u zgradi je lokalno, električnim uređajima poput električnih radijatora tipa Vaillant, uljnih radijatora tipa Končar, termoakumulacijske peći i klimatizacijskih uređaja tipa AUX.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađeno je pet split jedinica za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrada obavlja se prirodnim putem kroz prozore i vrata.

## Priprema sanitарne tople vode

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojleri marke Ariston i Simat ukupne snage 2 kW i zapremine 50 l.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 5,52 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja

rasvjete iznosi 4.027 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 36 W i 18 W, reflektor, žarulje sa žarnim nitima, štedna žarulja i led žarulje.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

**JPP = >11 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 107.063 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 25.652,45 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 11,51 godina.

**TABLICA 36** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b> Izvedba ETICS sustava fasade, debljine 14 cm. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ploča od kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035$ W/mK) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja te nanošenje završne silikatno-silikonske paropropusne žbuke deblike dva milimetra. Izvedba sokla zgrade od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,032$ W/mK) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava.	51.450	12.327,58
2.	<b>Toplinska izolacija zida prema tavanu</b> Izvedba ETICS sustava fasade, debljine 14 cm. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ploča od kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035$ W/mK) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja te nanošenje završne silikatno-silikonske paropropusne žbuke deblike dva milimetra. Izvedba sokla zgrade od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,032$ W/mK) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava.	2.694	645,41
3.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b> Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 15 cm ( $\lambda=0,032$ W/mK). Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine.	29.578	7.086,98
4.	<b>Zamjena dijela stolarije</b> Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata s protuprovalnim okovom. Ukupni koeficijent prolaska topline kroz vrata mora biti najviše U=1,4 W/m <sup>2</sup> K.	23.341	5.592,48
<b>Ukupno</b>		<b>107.063</b>	<b>25.652,45</b>

# VATROGASNI DOM BIJELO BRDO

**TABLICA 37** VATROGASNI DOM BIJELO BRDO

Vrsta i naziv zgrade	Vatrogasni dom Bijelo Brdo
K.č. k.o.	271/1, k.o. Bijelo Brdo
Adresa	Školski trg 1D
Mjesto	Bijelo Brdo
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana Josipa Jelačića 4, Dalj
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1985.

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 544,57\%$  svrstava ju u energetski razred G.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Bijelo Brdo, na adresi Školski trg 1D i u njoj su prostorije DVD-a Bijelo Brdo. Sastoji se od dvije etaže, od kojih je samo dio kata grijan. U prizemlju se nalaze garaže za vatrogasna vozila, a na katu uredi i jedna grijana dvorana. Iznad kata je negrijano, neuređeno potkrovљe. Grijana neto površina iznosi 37,81 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni ulaz u zgradu nalazi se s istočne strane, a može joj se pristupiti i sa zapadne strane.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Zgrada je zidana punom opekom od gline te obostrano ožbukana, ukupne debljine 33 cm. Zid prema negrijanim prostorijama također je debljine 33 cm i istoga je sastava. Pod prema negrijanoj garaži izведен je kao višeslojni. Keramičke su pločice postavljene na sloj estriha, izведенog na armiranobeton-skoj ploči. Strop prema negrijanom i neuređenom potkrovlju izведен je kao armiranobetonska ploča ožbukana s donje strane. Vanjska stolarija grijane prostorije izvedena je kao nova PVC stolarija, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem, dok su otvori na negrijanim dijelovima zgrade izvedeni različito. Dio je izведен kao PVC stolarija s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem, dio kao drvena također s izolacijskim ostakljenjem, a dio stolarije i ulazna vrata garaža kao metalni, s lošim izolacijskim svojstvima.

## Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je lokalno, putem električnih radiatora tipa Vaillant. Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Grijanje u zgradama je lokalno, putem električnih radiatora tipa Vaillant.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

## Priprema sanitарне tople vode

Za pripremu tople vode ugrađen je električni bojler ukupne snage 2 kW i zapremine 80 l.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 1,3 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 950 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 36 i žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP = >3,5 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 23.394 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za približno 5.605 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 3,7 godina.

**TABLICA 38** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 14 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sistema u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja U=1,75 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,23 W/m <sup>2</sup> K.	5.450	1.305,71

<b>2. Toplinska izolacija zida prema negrijanoj prostoriji</b>	1.572	376,57
<p>Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 10 cm (<math>\lambda=0,037 \text{ W/mK}</math>) i nanošenje pretpremaza, ljestvica iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cijelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.</p> <p>Obračun po <math>\text{m}^2</math> izvedene površine.</p> <p>Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja <math>U=1,51 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere <math>U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p>		
<b>3 Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>	10.834	2.595,96
<p>Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 15 cm (<math>\lambda=0,035 \text{ W/mK}</math>) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.</p> <p>Obračun po <math>\text{m}^2</math> izvedene površine.</p> <p>Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja <math>U=3,60 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere <math>U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p>		
<b>4. Izolacija poda prema negrijanoj prostoriji</b>	5.538	1.327,00
<p>Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekstrudiranoga polistirena (<math>\lambda=0,037 \text{ W/mK}</math>) debljine 10 cm. Obračun po <math>\text{m}^2</math> izvedenoga poda.</p> <p>Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja <math>U=2,54 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere <math>U=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p>		
<b>Ukupno</b>	<b>23.394</b>	<b>5.605,24</b>

## 13

# OSNOVNA ŠKOLA DALJ

**TABLICA 39** OSNOVNA ŠKOLA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Osnovna škola Dalj
K.č. k.o.	643, k.o. Dalj
Adresa	Zagrebačka ulica 2b
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1967.
Rekonstrukcija	2000.

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 93,65\%$  svrstava ju u energetski razred C.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, na adresi Zagrebačka ulica 2b i u njoj je Osnovna škola Dalj. Sastoji se od četiri grijane etaže. Ukupna neto površina objekta je 2.584,63 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na istočnom pročelju. Osim s istočnoga, zgradi se može pristupiti i sa zapadnog pročelja.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke od gline debljine 25 cm. Sunutrašnje je strane zgrada ožbukana, a s vanjske je postavljena toplinska izolacija u vidu

ekspandiranog polistirena (EPS) debljine pet centimetara, 2000. kada je obnovljena vanjska ovojnica zgrade. Iznad grijanog drugog kata nalazi se ravni krov izведен kao "FERT" strop, također izoliran pri-godom obnove vanjske ovojnica zgrade. Pod na tlu izведен je kao armiranobetonska ploča sa slojevima estriha i keramičkim pločicama kao završnim slojem.

Prilikom obnove vanjske ovojnice zgrade promijenjena je stolarija te je na cijelom objektu izvedena kao PVC stolarija s relativno dobrim izolacijskim karakteristikama. Sva su stakla na prozorima i vratima izvedena kao dvostruka izolacijska stakla putnjena plinom.

### Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je centralno, putem peći na ekstra lako loživo ulje. Za potrebe hlađenja ugrađene su split jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje poput računala, projektor, hladnjaka i sl.

## Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao centralno na ekstra lako loživo ulje, a grijе se putem lijevani željeznih i aluminijskih pločastih radijatora.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađene su *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

## Priprema sanitarne tople vode

Za zagrijavanje potrošne tople vode koriste se električni bojleri kapaciteta 50 i 10 l.

### JPP = >6 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mјera ostvaruje ušteda od približno 44.576 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 11.705,31 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 6,36 godina.

**TABLICA 40** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 14 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, lјepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava.	21.756	5.217,27
2.	<b>Toplinska izolacija stropa prema vanjskom zidu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 15 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine.	12.223	2.931,18
3.	<b>Zamjena žarulja – ugradnja LED žarulja</b>	10.597	2.556,86
<b>Ukupno</b>		<b>44.576</b>	<b>11.705,31</b>

## 14

# OSNOVNA ŠKOLA ERDUT

**TABLICA 41.** OSNOVNA ŠKOLA ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Osnovna škola Erdut
K.č. k.o.	841, k.o. Erdut
Adresa	Josipa Krašteka 19
Mjesto	Erdut
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 90,40\%$  svrstava ju u energetski razred C.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Erdut, na adresi J. Krašteka 19 i u njoj je Osnovna škola. Sastoji se od jedne grijane etaže. Ukupna neto površina objekta je 374,37 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na južnom pročelju. Osim s južnoga, zgradi se može pristupiti i sa zapadnoga i sjevernoga pročelja.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine

38 cm. S unutrašnje je strane zgrada ožbukana, a s vanjske je postavljena toplinska izolacija oblika mineralne vune debljine 14 cm, 2015. kada je obnovljena vanjska ovojnica zgrade. Iznad grijanoga potkovlja nalazi se ravan krov, izведен kao armiranobetonska ploča i također je izoliran prilikom obnove vanjske ovojnice zgrade. Pod na tlu izведен je kao armiranobetonska ploča sa slojevima estriha i keramičkim pločicama kao završnim slojem.

Prilikom obnove vanjske ovojnice zgrade promijenjena je i sva stolarija na objektu pa je sva izvedena kao aluminijska, s dobrim izolacijskim karakteristikama. Sva stakla na prozorima i vratima izvedena su kao dvostruka izolacijska, punjena plinom.

### Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je centralno, putem peći na peletu. Za potrebe hlađenja nisu ugrađene split jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje, poput računala, projekتورa, hladnjaka i sl.

### **Sustav grijanja**

Grijanje u zgradama je centralno, putem peći na peletu i lijevanih željeznih radijatora.

### **Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije**

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem.

### **Priprema sanitарне tople vode**

Zagrijavanje potrošne tople vode koriste se električni bojleri kapaciteta 80 i 10 l.

### **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 1,28 kW.

Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 931 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi i štedne žarulje.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

Budući da je 2015. obnovljena škola, čime su po pravljene toplinske karakteristike zgrade, nisu predložene mjere za poboljšanje vanjske ovojnici. Obnovom je promijenjena sva stolarija u novu aluminijsku, s duplim izolacijskim ostakljenjima, vanjskim je zidovima dodana izolacija u obliku mineralne vune, a toplinski je izoliran i ravni krov, koji se nalazi iznad grijanoga dijela prizemlja.

15

# PODRUČNA ŠKOLA ALJMAŠ (OŠ DALJ)

**TABLICA 42** PODRUČNA ŠKOLA ALJMAŠ (OŠ DALJ)

Vrsta i naziv zgrade	Područna škola Aljmaš
K.č. k.o.	92, k.o. Aljmaš
Adresa	Podunavlje bb
Mjesto	31205 Aljmaš
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 138,20\%$  svrstava ju u energetski razred D.

negrijanom tavanu izведен je kao armiranobetonski, a pod kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice, postavljene na sloj cementnoga estriha, koji je izведен na armirano-betonskoj ploči.

## Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Aljmaš, na adresi Podunavlje bb. U njoj je Područna škola Aljmaš (Osnovna škola Dalj). Sastoji se od jedne grijane etaže iznad koje je negrijan tavan, a iznad središnjega se dijela zgrade (hola) nalazi kosi krov. Ukupna neto površina grijanoga dijela iznosi 288,97 m<sup>2</sup>.

Sva je stolarija na objektu izvedena kao metalna, s dvostrukim ostakljenjem manjih toplinskih svojstava.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na istočnom pročelju. Osim s istočnoga, zgradi se može pristupiti i sa zapadnoga pročelja.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja nisu ugrađene *split* klimatizacijski uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za raskvjetu i druge električne uređaje.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od opeke, ožbukani s unutrašnje strane, a s vanjske je strane postavljena šuplja fasadna opeka debljine 12 cm. Pokrov krova izведен je od glinenoga crijepe. Strop prema

## Sustav grijanja

Grijanje u zgradi je centralno, putem lijevanih aluminijskih radijatora tipa Lipovica, dok se kao gorivo koriste peleti.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

## **Priprema sanitarne tople vode**

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojeri zapremine 50 l.

## **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 5,55 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 4.049 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 36 W te žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## **JPP > 18,5 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 30.058 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije za 1.457,55 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 18,5 godina.

**TABLICA 43** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 10 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sistema u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificirano-ga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U=1,14 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,24 W/m <sup>2</sup> K.	9.567	463,83
3	<b>Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 10 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U=0,54 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,20 W/m <sup>2</sup> K.	6.026	292,40
3.	<b>Zamjena dijela stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovise o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	14.465	701,32
<b>Ukupno</b>		<b>30.058</b>	<b>1.457,55</b>

## 16

# OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO

**TABLICA 44** OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO

Vrsta i naziv zgrade	Osnovna škola Bijelo Brdo
K.č. k.o.	389, k.o. Bijelo Brdo
Adresa	Ulica Nikole Tesle 71
Mjesto	31204 Bijelo Brdo
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1974.
Obnova	1998., 2014. i 2015.

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 82,20\%$  svrstava ju u energetski razred C.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Bijelo Brdo, u Ulici Nikole Tesle 71. U njoj se nalazi Osnovna škola Bijelo Brdo. Sastoji se od tri etaže: podruma, prizemlja i kata. Sve su etaže grijane. Ukupna neto površina grijanog dijela prizemlja iznosi  $3.320,01 \text{ m}^2$ .

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na južnom pročelju, a osim glavnoga ulaza postoje i sporedni ulazi u objekt s istočne i zapadne strane.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od pune opeke od gline, te ožbukani s unutrašnje strane. S vanjske je strane postavljena fasadna opeka na koju je rekonstrukcijom 2015. dodana toplinska izolacija ukupne debljine 12 cm. Krovna konstrukcija izvedena je kao "FERT" nosivi sustav, a kao pokrov je postavljen trapezni lim maloga nagiba. Na lim su nakon rekonstrukcije postavljeni solarni paneli. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice i parket postavljeni na sloju cementnoga estriha, ispod kojega je izvedena izolacija u obliku mineralne vune, na nosivom sustavu od armiranoga betona.

Sva stolarija na grijanom dijelu objektu izvedena je kao PVC stolarija s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem i slojem plina između stakala. Ulazna vra-

ta u školu izvedena su također kao PVC, s prekinutim toplinskim mostom.

### **Analiza potrošnje energenata**

Za potrebe hlađenja ugrađene su *split* klime za prisilno kondicioniranje zraka, koje služe za hlađenje prostorija pošte i *telekoma*. Ventilacija zgrade se obavlja prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija se koristi za rasvjetu i druge električne uređaje.

### **Analiza potrošnje energenata**

Grijanje u zgradama je centralno, putem peći na pelete. Za potrebe hlađenja nisu ugrađene *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje poput računala, projektor, hladnjaka i slično.

### **Sustav grijanja**

Sustav grijanja je centralni, preko peći na loživo ulje i radijatora kao ogrjevnih tijela. Energet je ELLU. PTV je riješena putem električnog bojlera.

### **Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije**

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

### **Priprema sanitарне tople vode**

Zagrijavanje potrošne tople vode koriste se električni bojleri.

S obzirom na to da je 2014. i 2015. obnovljena škola, čime su popravljene toplinske karakteristike zgrade, nisu predložene mjere za poboljšanje vanjske ovojnica. Obnovom je promijenjena sva stolarija u novu PVC, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjima, vanjskim je zidovima dodana izolacija kamenom vunom ukupne debljine 12 cm, a krovna je konstrukcija izvedena kao "FERT" nosivi sustav na koji je kao pokrov postavljen trapezni lim malog nagiba. Na lim su nakon rekonstrukcije postavljeni solarni paneli. Izvedena je i toplinska izolacija poda tavanu slojem mineralne vune.

17

# SREDNJA ŠKOLA DALJ

**TABLICA 45** SREDNJA ŠKOLA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Srednja škola Dalj
K.č. k.o.	874/1 , k.o. Dalj
Adresa	Ulica braće Radića 7
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1906.
Obnova	1971.

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 177,81\%$  svrstava ju u energetski razred E.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici braće Radića 7 i u njoj je Srednja škola Dalj. Sastoji se od tri etaže: prizemlja, kata i neuređenog tavana. Grijane etaže su prizemlje i kat. Ukupna neto površina grijanog dijela škole iznosi 421,68 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na zapadnom pročelju, a osim glavnoga ulaza, postoje i sporedni ulazi u objekt s južne strane.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od pune opeke od gline, ožbukani s unutrašnje i vanjske strane. Krovna je konstrukcija izvedena kao "FERT" nosivi sustav, a kao pokrov je postavljen biber crijev. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice i parket postavljeni na sloju cementnoga estriha, ispod kojega je izvedena izolacija u obliku mineralne vune, na nosivom sustavu od armiranoga betona.

Sva stolarija na grijanom dijelu objektu izvedena je kao nova aluminijска stolariјa, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem i slojem plina između stakala. Ulazna vrata u školu izvedena su također kao nova metalna vrata, s prekinutim toplinskim mostom.

## **Sustav grijanja**

Sustav grijanja je centralni, preko peći na loživo ulje i radijatora kao ogrjevnih tijela. Energent je ELLU. PTV je riješena putem električnog bojlera.

## **Analiza potrošnje energeta**

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni klimatizacijski uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade se obavlja prirodnim putem, preko prozora i vrata. Električna energija se koristi za rasvjetu i druge električne uređaje.

S obzirom na to da je stolarija zamijenjena i da je sva izvedena kao nova aluminijska s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem, jedna od mjer za podizanje energetske učinkovitosti je toplinska izolacija vanjskih zidova fasadnim lamelama od mineralne vune TERVOL DP9 LAM otpornima na raslojavanje, debljine 10 cm, koje se lijepe na podlogu s izmaknutim reškama. Fasada se izvodi kao dio

termoizolacijske fasade. Površina se gleta polimer cementnim mortom u dva sloja, uz armiranje mrežicom i izvedbom završnoga sloja tankoslojne akrilne žbuke.

Uz to, da bi se iskoristile prednosti ugradnje novih prozora i izolacije vanjske ovojnica na povećanje energetske učinkovitosti, potrebno je ugraditi prisilnu ventilaciju s rekuperacijom. Moguće uštede energije za grijanje iznose od 20 do 25%.

S obzirom na to da se trenutačno kao energet za grijanje koristi loživo ulje, predlaže se rekonstrukcija kotlovnice koja bi kao energet koristila drvnu sječku, koja bi se skladištala u postojećem spremištu i pužnim prijenosom automatski ubacivala u kotao. Biomasa se ubraja u obnovljive izvore energije jer tijekom izgaranja nastaje CO<sub>2</sub> koji se potom kroz prirodni kružni tok vraća u nove biljke i novu biomasu. Procjena uštede troškova za energiju za grijanje iznosi 40-50%.

## 18

# ZDRAVSTVENA STANICA DALJ

**TABLICA 46** ZDRAVSTVENA STANICA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Zdravstvena stanica Dalj
K.č. k.o.	197/2, k.o. Dalj
Adresa	Slavka Kolara 2
Mjesto	Dalj
Vlasnik/investitor	Dom zdravlja Osijek, OIB: 17004513580
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1975.

### Energetski razred zgrade

S obzirom na trenutačne potrebe za toplinskom energijom, zgrada je svrstana u energetski razred C.

### Lokacija, namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici Slavka Kolara 2 i u njoj je Zdravstvena stanica Dalj. Sastoji se od dvije etaže, prizemlja i kata, a zgrada se ne koristi u cijelosti. Ukupna neto površina grijanoga dijela iznosi 789,57 m<sup>2</sup>.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Vanjski zidovi izvedeni su od vapneno-cementne žbuke i pune opeke od gline, uz Knauf Insulation FKD-N Thermal i silikatnu žbuku, ukupne debljine 41,5 cm i toplinske izolacije debljine 12 cm. Rekonstrukcija vanjske ovojnice provedena je 2015. Ravn krov izведен je u slojevima od: vapneno-cementne žbuke, armiranoga betona, Knauf

Insulation LDS 100 AL-PE, ekspandiranoga polistirena, cementnoga estriha, Knauf Insulation rebrastoga falcanoga ruba, paropropusne i vodonepropusne folije, cementnoga estriha, bitumenskih traka s uložcima od poliesterskog filca te drobljenca (pijesak, šljunak, tucanik). Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice postavljene na sloj cementnog estriha, ispod kojega je nosivi sustav od armiranoga betona.

Uz rekonstrukciju ovojnice, 2015. je dotrajala stolarija zamijenjena novom PVC stolarijom.

### Analiza potrošnje energeta

Grijanje u zgradama je centralno, a energet je ukapljen plin. Za potrebe hlađenja ugrađene su split jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## **Sustav grijanja**

Sustav grijanja je centralno daljinsko grijanje na ukapljeni plin, a za proizvodnju se toplinske energije koristi fasadni *cirko* plinski bojleri marke Vaillant i ROC. Priprema tople vode riješena je putem električnog bojlera marke Gorenje.

## **Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije**

Za potrebe hlađenja ugrađeni su uređaji za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

## **Priprema sanitарне tople vode**

Za zagrijavanje potrošne tople vode koriste se električni bojleri.

## **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 8,99 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 3.000 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 1.245 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 18,36 i 58 W te žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

S obzirom na provedenu obnovu 2015., predložene su mjere primjenjive na ovojnici zgrade, a s

ciljem smanjenja toplinskih gubitaka/dobitaka: dodatna toplinska izolacija svih građevnih dijelova vanjske ovojnice, rješavanje problema toplinskih mostova, zamjena vanjskih prozora i vrata, ugradnja roleta, žaluzina i zaštite od sunčeve svjetlosti, sanacija i izgradnja vjetrobrana.

Provrebom mjera energetske učinkovitosti u elektroenergetskim i termoenergetskim sustavima te edukacijom korisnika o pravilnom korištenju opreme i uređaja, moguće je ostvariti znatne uštede troškova grijanja, hlađenja te električne energije.

Zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti snage 40 i 60 W štednim kompaktnim fluorescentnim žaruljama snage 11,13 i 15W štedi se 60-80% električne energije. Štedne žarulje imaju bolju svjetlosnu iskoristivost (70-90 lm/W) i vijek trajanja od 6000-15000 sati, s obzirom na žarulje sa žarnom niti (9-17 lm/W), čiji je vijek trajanja 800-1000 sati. Zamjenom postojeće fluorescentene rasvjete snage 18 i 36 W LED rasvjetom snage 15 do 30 W, moguće su uštede do 80% električne energije zbog smanjenja ukupne snage sustava rasvjete te mogućnosti potpune regulacije sustava.

Navedenim je mjerama moguće ostvariti uštedu od 25.838,74 kWh/godišnje, što rezultira smanjenjem emisije CO<sub>2</sub> od 5.914,68 kg/godišnje. Povrat investicije je za 4,19 godina.

19

# DOM ZDRAVLJA ERDUT

**TABLICA 47** DOM ZDRAVLJA ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Dom zdravlja Erdut
K.č. k.o.	819/2, k.o. Erdut
Adresa	Ulica Ivana Horvata Bećara 7
Mjesto	31206 Erdut
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 146,47\%$  svrstava ju u energetski razred D.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Erdut, na adresi Ivana Horvata Bećara 7 i u njoj su prostorije Doma zdravlja Erdut. Sastoji se od jedne grijane etaže, iznad koje je negrijani kat. Ukupna neto površina grijanoga dijela iznosi 273,96 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na sjevernom pročelju. Osim s južnoga pročelja, zgradi se može pristupiti i sa zapadne strane.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke, ožbukani su s unutrašnje strane, a s vanjske je postavljena toplinska izolacija u obliku EPS-a debljine 4 cm. Pokrov krova je profilirani lim, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice, koje su postavljene na sloj cementnog estriha, izведен na armiranobeton-skoj ploči.

Sva stolarija na objektu izvedena je kao metalna, s dvostukim ostakljenjem slabijih toplinskih svoštava.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađena je samo jedan *split* klimatizacijski uređaj za prisilno kondicioniranje

zraka koja služi za hlađenje samo dvije prostorije u zgradu. Ventilacija se obavlja prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija se koristi za rasvjetu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

Grijanje u zgradi je lokalno, a obavlja se putem električnih termoakumulacijskih peći.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađen je samo jedan uređaj za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetranjem kroz prozore i vrata.

### Priprema sanitарне tople vode

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojleri zapremine 10 l.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 3,82 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 2.788 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 18 i 36 W te žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### JPP > 11 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 33.909 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 8.124,77 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 11,23 godina.

**TABLICA 48** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 10 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koji su neophodni za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama izvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.  Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja $U=0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	2.713	649,99

<b>2. Toplinska izolacija stropa prema negrijanom katu</b>	3.854	923,44
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 10 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=2,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda</b>	5.348	1.281,50
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnoga materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja $U=3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena dijela stolarije</b>	21.994	5.269,89
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema kom. ugrađenoga otvora.		
<b>Ukupno</b>	<b>33.909</b>	<b>8.124,77</b>

# ZDRAVSTVENA STANICA ALJMAŠ

**TABLICA 49** ZDRAVSTVENA STANICA ALJMAŠ

Vrsta i naziv zgrade	Zdravstvena stanica Aljmaš
K.č. k.o.	46/3, k.o. Aljmaš
Adresa	Trg braće Radića 24
Mjesto	Aljmaš
Vlasnik/investitor	-
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	1987.

## Energetski razred zgrade

S obzirom na trenutačne potrebe za toplinskom energijom, zgrada je svrstana u energetski razred C.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Aljmaš, u Ulici braće Radića 24 i u njoj je Zdravstvena stanica Aljmaš. Sastoji se od jedne etaže, prizemlja. Ukupna neto površina grijanoga dijela iznosi 97,34 m<sup>2</sup>.

## Građevinski i arhitektonski elementi

### građevine

Vanjski zidovi izvedeni su od vapneno-cementne žbuke i šupljih blokova uz sloj mineralne vune debljine tri centimetra i šuplje fasadne opeke od gline. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice postavljene na sloj cementnoga estriha, ispod kojega je nosivi sustav od armiranoga betona, uz sloj mineralne vune debljine 6 cm. Prozori i vrata

su metalni, jednostruko ostakljeni.

## Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradama je putem termoakumulacijskih peći i električnih grijalica. Za potrebe hlađenja ugrađene su *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

Zgrada se grijije termoakumulacijskim pećima TA Technotherm na električnu energiju. Ukupno su u građevini instalirane tri peći, svaka snage 3 kW. Sanitarne su prostorije grijane električnim infracrvenim grijalicama tip Centra QSF 1800, snage 1800 W. Ukupno su instalirane četiri grijalice. Priprema potrošne tople vode u građevini obavlja se decentralizirano putem šest protočnih električnih bojlera.

## Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za hlađenje prostora koristi se *split* klimatizacijski uređaj. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

## Preparacija sanitarnih topnih voda

Preparacija potrošne topnih voda u građevini obavlja se decentralizirano, putem šest protočnih električnih bojlera.

## Sustav električne rasvjete

Rasvjeta u građevini je riješena kombinacijom

običnih i fluorescentnih rasvjetnih tijela. U uredima je fluorescentna rasvjeta, a u sanitarnim i pomoćnim prostorijama obične volframove žarulje sa žarnom niti.

## JPP > 15 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 6.585 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 3.490 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 15,08 godina.

**TABLICA 50** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Izolacija stropa prema tavanu</b>  Predviđena je izvedba toplinske izolacije stropa prema tavanu od mineralne vune debljine 15 cm. Izračunati koeficijent prolaska topline izoliranoga stropa prema tavanu je 0,17 W/m <sup>2</sup> K.	1.625	860
2.	<b>Izolacija vanjskih zidova građevine</b>  Predviđena je izvedba toplinske izolacije vanjskoga zida od EPS-a debljine 10 cm. Prvih 30 cm visine od tla izolaciju izvesti od stirodura radi bolje otpornosti na udarce. U cijenu je uračunato postavljanje skele i hidroizolacija cokla. Izračunati koeficijent prolaska topline izoliranoga vanjskoga zida je 0,22 W/m <sup>2</sup> K.	1.660	880
3.	<b>Zamjena stolarije</b>  Ugraditi novu PVC stolariju koeficijenta prolaska topline 1,19 W/m <sup>2</sup> K, umjesto stare aluminijuske bravarije.	2.000	1.060
4.	<b>Zamjena žarulja</b>	1.300	690
<b>Ukupno</b>		<b>44.576</b>	<b>11.705,31</b>

# DOM ZDRAVLJA BIJELO BRDO

**TABLICA 51** DOM ZDRAVLJA BIJELO BRDO

Vrsta i naziv zgrade	Dom zdravlja Bijelo Brdo
K.č. k.o.	271/1, k.o. Bijelo Brdo
Adresa	Ulica Nikole Tesle 67
Mjesto	31204 Bijelo Brdo
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	Technika beton d.o.o.
Godina izgradnje	1980.

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 334,63\%$  svrstava ju u energetski razred G.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Bijelo Brdo, na adresi Nikole Tesle 67, a u njoj su prostorije Doma zdravlja Bijelo Brdo. Sastoji se od jedne grijane etaže. Iznad prizemlja se nalazi kosi krov. Ukupna neto površina grijanoga dijela je 302,38 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a glavni se ulaz nalazi na južnom pročelju. Osim s južnog pročelja, zgradi se može pristupiti i sa zapadne strane, gdje je i ulaz u ljekarnu.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od armiranoga betona, a s vanjske je strane postavljena šuplja fasadna opeka. Krovna konstrukcija izvedena je kao armiranobetonska, s crijevom kao završnim vanjskim slojem, a u većem je dijelu zgrade izveden spušteni strop. Završna obloga podova su keramičke pločice u jednom dijelu zgrade, postavljene na sloj cementnoga estriha, koji je izведен na armiranobetonskoj ploči.

Sva stolarija na objektu izvedena je kao metalna s dvostrukim ostakljenjem, slabijih toplinskih svojstava, dok su vrata na ljekarni od PVC-a, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađene su *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade se obavlja prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

Grijanje u zgradi je centralno, pomoću plinskega bojlera, a obavlja se putem lijevanih aluminijskih radijatora. Spremnik plina nalazi se na sjevernoj strani parcele, pokraj objekta.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za pri silno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

### Priprema sanitарne tople vode

Za pripremu tople vode ugrađeni su električni bojleri zapremine 10 l.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 2,93 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna, procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 2.137 kWh godišnje. Rasvetna tijela su fluorescentne cijevi od 18 W i žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### JPP > 8,5 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 108.028 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičkog dioksida za 27.985,42 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 8,89 godina.

**TABLICA 52** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	Toplinska energija
		[kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija vanjskog zida</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 14 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=1,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	29.560	7.657,74

<b>2. Toplinska izolacija kosoga krova</b>	53.496	13.858,59
Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih slojeva i postavljanje ekstrudiranoga polistirena ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) debljine 15 cm, sintetičke krovne hidroizolacijske membrane, letve, kontraletve i postavljanje crijeva. Stavka obuhvaća i sve pripremne radove neophodne za cjelovitost ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topoline postojećega stanja $U=2,32 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topoline nakon provedene mjere $U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda</b>	8.393	2.174,03
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polieti-lenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topoline postojećega stanja $U=3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topoline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena dijela stolarije</b>	16.579	4.295,06
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topoline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topoline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogовору izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>Ukupno</b>	<b>108.028</b>	<b>27.985,42</b>

22

# POŠTA DALJ

**TABLICA 53** POŠTA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Pošta Dalj
K.č. k.o.	713, k.o. Dalj
Adresa	Ulica bana Josipa Jelačića 18
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Hrvatska pošta, Jurišićeva 13, Zagreb/Hrvatski telekom, Savska cesta 32, Zagreb
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznato

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 101,47\%$  svrstava ju u energetski razred D.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 18. U njoj su prostorije HP - Hrvatske pošte i HT-Hrvatskog telekoma. Sastoji se od četiri etaže: podruma, prizemlja, kata te neuređenoga potkovljja. Unatoč četirima etažama, samo je prizemlje grijano, a na katu se nalazi prazan stan. Ukupna neto površina grijanoga dijela prizemlja iznosi 100,8 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni se ulaz u zgradu nalazi na zapadnom pročelju, a iz njega se pristupa u prostorije pošte. Na sjevernom se pročelju nalazi ulaz u stubište, koje vodi u podrum ili na kat, na kojem se nalazi prostorija

Hrvatskog telekoma i stan koji se ne koristi.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke i ožbukani su s unutrašnje i vanjske strane, ukupne debljine 42 cm. Krovište je drveno, s glinenim crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice i parket postavljeni na sloju cementnoga estriha, izvedenoga na nosivom sustavu od drvenih gradnica. Stropovi u podrumu, prizemlju i katu imaju sloj štukature s donje strane.

Sva stolarija na grijanom dijelu objektu izvedena je kao aluminijska, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem i slojem plina između stakala, dok je stolarija na ostalim negrijanim dijelovima zgrade drvena, s dva doprozornika i jednostrukim ostakljenjem. Ulažna vrata u prostorije Hrvatske pošte izvedena su kao aluminijska s prekinutim toplinskim mostom.

## **Analiza potrošnje energetika**

Za potrebe hlađenja ugrađeni su *split* klimatizacijski uređaji za prisilno kondicioniranje zraka, koji služe za hlađenje prostorija pošte i HT-a. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija se koristi za rasvjete i druge električne uređaje.

## **Sustav grijanja**

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno grijanje na električnu energiju. Grijanje se obavlja putem električnih radijatora tipa Viking.

## **Priprema sanitarne tople vode**

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera tipa Gorenje, koji ima zapremenu 10 litara.

## **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 1,098 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 802 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 36 W te žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajući.

## **JPP > 8 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjer ostvaruje ušteda od približno 7.834 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 1.877,05 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 8,46 godina.

**TABLICA 54** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 14 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava.  Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja U=1,47 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjeri U=0,22 W/m <sup>2</sup> K.	5.748	1.377,14

2. <b>Toplinska izolacija stropa prema negrijanom katu</b>	856	205,16
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 6 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.		
Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjeri $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
3. <b>Izolacija poda</b>	1.230	294,75
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnoga materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 8 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu prema uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjeri $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>Ukupno</b>	<b>7.834</b>	<b>1.877,05</b>

**TABLICA 55** POŠTA ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Pošta Erdut
K.č. k.o.	795 , k.o. Erdut
Adresa	Ulica Ivana Bakića 24
Mjesto	31206 Erdut
Vlasnik/investitor	Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb/Hrvatski telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 289,17\%$  svrstava ju u energetski razred G.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Erdut, u Ulici Ivana Bakića 24, a u njoj su prostorije HP - Hrvatske pošte i HT-a - Hrvatskog telekoma. Sastoji se od jedne etaže, grijanoga prizemlja. Ukupna neto površina prizemlja iznosi 78,61 m<sup>2</sup>.

### Orientacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Ulaz u zgradu nalazi se na sjevernom uličnom pročelju, odakle se pristupa pošti, te na južnom dvorišnom pročelju, odakle se pristupa prostorijama Hrvatskoga telekoma.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi su zidovi izvedeni od opeke, ožbukani su s unutrašnje i vanjske strane, bez toplinske izolacije, ukupne debljine 35 cm. Krovište iznad negrijanoga tavana je drveno, s glinenim biber crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice, postavljene na sloju cementnoga estriha, izvedenoga na armiranobetonskoj ploči.

Ulagana vrata u prostor pošte su stara drvena, s lošim izolacijskim svojstvima. Prozori na objektu izvedeni su kao stari drveni, s dva doprozornika i lošijim toplinskim svojstvima.

### Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađen je *split* klimatizacijski uređaj marke Hitachi, za prisilno kondicioniranje

zraka, koja služi za hlađenje pošte te drugi marke Toshiba, koji služi za prisilno kondicioniranje zraka u prostorima Hrvatskog telekoma. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje poput računala, printer-a i slično.

### **Sustav grijanja**

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, na električnu energiju i obavlja se putem električnih radijatora tipa Viking.

### **Priprema sanitarne tople vode**

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera zapremine 10 litara.

### **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,885 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja

rasvjete iznosi 646 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 36 W, halogene žarulje i žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### **JPP > 3,5 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od cca 19.013 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 4.597,52 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 3,86 godina.

<b>2. Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu</b>	4.535	1.086,52
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kameni vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda</b>	3.267	782,81
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnoga materijala za izvedbu plivajućeg estriha armiranog čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U= 3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U= 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena stolarije</b>	1.943	465,46
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>5. Zamjena žarulja – ugradnja LED žarulja.</b>	464	153,21
<b>Ukupno</b>	<b>19.013</b>	<b>4.597,52</b>

24

# POŠTA ALJMAŠ

**TABLICA 56** POŠTA ALJMAŠ

Vrsta i naziv zgrade	Pošta Aljmaš
K.č. k.o.	46/2, k.o. Aljmaš
Adresa	Ulica Mladena Palinkaša 18
Mjesto	31205 Aljmaš
Vlasnik/investitor	Hrvatska pošta, Jurišićeva 13, Zagreb
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 270,87\%$  svrstava ju u energetski razred G.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Aljmaš, u Ulici Mladena Palinkaša 1, a u njoj su prostorije HP - Hrvatske pošte. Sastoji se od jedne etaže, grijanoga prizemlja. Ukupna neto površina prizemlja iznosi 39,96 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Ulaz u zgradu nalazi se na južnom pročelju, odakle se ulazi u prostorije pošte. Na sjeverno je pročelje pošte naslonjena zgrada koja nema ni prozore ni vrata pa se stoga nastoji da je i sjeverno pročelje orijentirano prema vanjskom zraku.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke, ožbukani s unutrašnje i vanjske strane, bez toplinske izolacije i ukupne debljine 42 cm. Krovište iznad negrijanoga tavana je drveno, s glinenim biber crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice i parket, koji su postavljeni na sloj cementnoga estriha, izведенog na armiranobetonkoj ploči.

Ulagana vrata u prostor pošte su nova PVC, s dobrim izolacijskim svojstvima. Prozor na južnom pročelju izведен je kao metalni, s dvostrukim izolacijskim ostakljenjem, dok je prozor na istočnoj strani izведен kao lošiji metalni.

### Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađen je *split* klimatizacijski uređaj marke Hitachi za prisilno kondicioniranje

zraka koja služi za hlađenje pošte. Ventilacija zgrada obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### **Sustav grijanja**

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, na električnu energiju. Obavlja se putem električnih radijatora tipa Viking.

### **Priprema sanitарне tople vode**

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera zapremine 10 litara.

### **Sustav električne rasvjete**

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,701 kW.

Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 512 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 18 W te halogene žarulje.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### **JPP > 3 god.**

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 9.664 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 2.339,15 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 3,15 godina.

**TABLICA 57.** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 12 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenoga sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificirano-ga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojecog stanja U=1,47 W/(m <sup>2</sup> K). Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,25 W/m <sup>2</sup> K.	5.243	1.256,28

2.	<b>Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu</b>	2.043	489,51
	Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.		
	Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
3.	<b>Izolacija poda</b>	2.115	506,64
	Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenске folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u 2 sloja, u svemu po uputama proizvođača materijala.		
	Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
4.	<b>Zamjena žarulja</b> - ugradnja LED žarulja.	263	86,72
<b>Ukupno</b>		<b>9.664</b>	<b>2.339,15</b>

**TABLICA 59** POŠTA BIJELO BRDO

Vrsta i naziv zgrade	Pošta Bijelo Brdo
K.č. k.o.	271/1, k.o. Bijelo Brdo
Adresa	Ulica Nikole Tesle 65
Mjesto	31204 Bijelo Brdo
Vlasnik/investitor	Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatska pošta d.d.
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 283,47\%$  svrstava ju u energetski razred G.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Bijelo Brdo, u Ulici Nikole Tesle 65. U njoj su prostorije HP - Hrvatske pošte i HT-Hrvatskog telekoma. Sastoji se od jedne etaže, grijanoga prizemlja, a ukupna neto površina grijanoga dijela prizemlja iznosi 146,37 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na južnom pročelju, a iz njega se pristupa prostorijama pošte. Na zapadnom se pročelju nalazi ulaz kroz koji se pristupa prostorijama Hrvatskog telekoma. Na sjevernom pročelju nalazi se sporedni ulaz u prostorije pošte.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od opeke, ožbukani s unutrašnje i vanjske strane, a ukupne debljine 45 cm. Krovište je drveno, s biber crijevom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice i parket, postavljeni na sloj cementnoga estriha, koji je izведен na armiranobetonkoj ploči.

Sva stolarija na objektu izvedena je kao aluminij-ska, s duplim izolacijskim ostakljenjem i slojem plina između stakala. Ulazna vrata u prostorije Hrvatskog telekoma izvedena su kao aluminijска bez ostakljenja, dok su sporedna sjeverna vrata za ulaz u poštu izvedena kao aluminijska, vrlo loših toplinskih karakteristika, s velikom zrakopropusnošću.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađeni su *split* klimatizacijski uređaji za prisilno kondicioniranje zraka koji služe za hlađenje prostorija pošte i HT-a. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

## Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao centralno električno grijanje. Obavlja se putem lijevanih aluminijskih radijatora tipa Lipovica.

## Priprema sanitарне tople vode

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera tipa Gorenje, koji ima zapremenu 10 litara.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,88 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 642 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 36 W te štedne žarulje.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP > 3 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 41.926 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 10.045,62 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 3,07 godina.

**TABLICA 60** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>	9.767	2.340,20
	Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 14 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećeg stanja U=1,41 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,22 W/m <sup>2</sup> K.		

<b>2. Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu</b>	26.112	6.256,50
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamenih vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500.		
Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda</b>	3.832	918,21
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, nabavku i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenске folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu prema uputama proizvođača materijala.		
Obračun po $\text{m}^2$ izvedenog poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=3,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena stolarije</b>	2.215	530,71
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije.		
Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		
<b>Ukupno</b>	<b>41.926</b>	<b>10.045,62</b>

26

# ŽELJEZNIČKA STANICA DALJ

**TABLICA 61** ŽELJEZNIČKA STANICA DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Željeznička stanica Dalj
K.č. k.o.	7161, k.o. Dalj
Adresa	Kolodvorska 11
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Hrvatske željeznice d.o.o.
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 179,07\%$  svrstava ju u energetski razred E.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, uz željezničku prugu u Kolodvorskoj ulici 11. U njoj su prostorije Hrvatskih željeznica. Sastoje se od dvije etaže. Prostorije HŽ-a nalaze se u prizemlju koje je grijano. Ukupna neto površina grijanoga dijela prizemlja iznosi 87,12 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, dok su prostorije Hrvatskih željeznica okrenute prema vanjskom zraku svim pročeljima, osim zapadnim, koje je okrenuto prema negrijanim prostorijama. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na sjevernom pročelju, a iz njega se pristupa prostorijama HŽ-a.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke, ožbukani s unutrašnje i vanjske strane, a ukupne debljine 54 cm. Iznad jednoga dijela prostorija HŽ-a nalazi se provjetravani tavan, dok je iznad drugoga grijani stan. Krovište je drveno, s biber crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podo-

va u objektu su keramičke pločice i parket, postavljeni na sloj cementnog estriha, koji je izведен na drvenom grednom sustavu.

Stolarija na objektu je različita. Dio je promijenjen i postavljena je nova PVC stolarija, s dobrim toplinskim svojstvima, dok je dio stara drvena stolarija, s dva doprozornika i jednostrukim ostakljenjem, koja imaju vrlo loša toplinska svojstva pa dolazi do velike zrakopropusnosti. Ulagana vrata u urede Hrvatskih željeznica također su stara drvena, dok su vrata u čekaonicu izvedena kao nova PVC.

### Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađen je *split* klimatizacijski uređaj za prisilno kondicioniranje zraka, koji služi za hlađenje prostorija HŽ-a. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, na električnu energiju. Obavlja se putem termoakumulacijske peći i *split* klimatizacijskih uređaja.

### Priprema sanitарне tople vode

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera tipa Končar, zapremine 10 litara.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,468 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 342 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi od 36 i 18 W.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela.

Ia. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP > 3 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 17.073 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 4.090,54 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 3,26 godina.

**TABLICA 62** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija	
		[kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b> Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 12 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljeplila iz navedenoga sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 10 cm ( $\lambda=0,030 \text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificirano-ga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećega stanja U=1,21 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,25 W/m <sup>2</sup> K.	7.942	1.902,87
2.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b> Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećega stanja U=0,97 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,19 W/m <sup>2</sup> K.	3.816	914,30
3.	<b>Zamjena stolarije</b> Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogовору izvođača i naručitelja, demontaža postajećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	5.315	1.273,37
<b>Ukupno</b>		<b>17.073</b>	<b>4.090,54</b>

27

# ŽELJEZNIČKA STANICA ERDUT

**TABLICA 63** ŽELJEZNIČKA STANICA ERDUT

Vrsta i naziv zgrade	Željeznička stanica Erdut
K.č. k.o.	K.č.br.: 2076, k.o. Erdut
Adresa	Adresa: Kolodvorska 9
Mjesto	Mjesto: 31 206 Erdut
Vlasnik/investitor	Vlasnik/investitor: Hrvatske željeznice d.o.o.
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 141,43\%$  svrstava ju u energetski razred D.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Erdut, uz željezničku prugu, u Kolodvorskoj ulici 9. U njoj su prostorije Hrvatskih željeznica. Sastoje se od dvije etaže, a prostorije se Hrvatskih željeznica nalaze u prizemlju koje je grijano. Ukupna neto površina grijanoga dijela prizemlja iznosi 76,25 m<sup>2</sup>.

### Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, dok su prostorije HŽ-a okrenute prema vanjskom zraku samo južnim i dijelom sjevernog pročelja, a ostali zidovi grijanoga prostora prema negrijanim prostorijama. Glavni ulaz u zgradu nalazi se na južnom pročelju, a iz njega se pristupa prostorijama Hrvatskih željeznica.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke, ožbukani su s unutrašnje i vanjske strane i ukupne debljine 49 cm. Iznad prostorija HŽ-a negrijani je stan. Krovište je drveno, s biber crijeponom kao pokrovom, a pod je izведен kao višeslojni. Završna obloga podova u

objektu su Vinaz pločice i brodski pod, postavljeni na nosivu konstrukciju od armiranoga betona.

Stolarija na objektu je različita. Dio stolarije je promijenjen te je postavljena nova PVC, s dobrim toplinskim svojstvima, dok je dio ostao stara drvena, poput jednih drvenih vrata koja imaju vrlo loša toplinska svojstva pa dolazi do velike zrakopropusnosti. Ulazna vrata u urede Hrvatskih željeznica izvedena su kao nova PVC.

### Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja ugrađen je *split* klimatizacijski uređaj za prisilno kondicioniranje zraka, koji služi za hlađenje prostorija HŽ-a. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za svjetlu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, na električnu energiju i obavlja se putem termoaakumulacijske peći i *split* klimatizacijskoga uređaja.

### Priprema sanitарне tople vode

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem električnog bojlera tipa Končar, zapremine 10 litara.

## Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,530 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 387 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su fluorescentne cijevi 36 od W i 18 W.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela.

la. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

## JPP > 5,5 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 4.767 kWh godišnje, odnosno smanjenje emisije CO<sub>2</sub> za 1.142,23 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 5,79 godina.

**TABLICA 64** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 12 cm ( $\lambda=0,037\text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm, izvedbu sokla kuće od XPS ploča 8 cm ( $\lambda=0,030\text{ W/mK}$ ) te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificirano-ga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećega stanja U=1,31 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,25 W/m <sup>2</sup> K.	2.995	717,68
2.	<b>Toplinska izolacija zida prema negrijanoj prostoriji</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranog polistirena debljine 10 cm ( $\lambda=0,037\text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljeplja iz navedenog sistema u dva sloja, nanošenje završne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U=1,49 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,30 W/m <sup>2</sup> K.	1.462	350,26
3.	<b>Zamjena stolarije</b>  Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogовору izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.	310	74,29
<b>Ukupno</b>		<b>4.767</b>	<b>1.142,23</b>

28

# VATROGASNI DOM DALJ

**TABLICA 65** VATROGASNI DOM DALJ

Vrsta i naziv zgrade	Vatrogasni dom Dalj
K.č. k.o.	717, k.o. Dalj
Adresa	Ulica kardinala Alojzija Stepinca 3
Mjesto	31226 Dalj
Vlasnik/investitor	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
Izvođač	nepoznat
Godina izgradnje	nepoznata

## Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 212,30\%$  svrstava ju u energetski razred F.

## Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, na adresi Alojzija Stepinca 3. U njoj su prostorije Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Sastoji se od jedne grijane etaže. Iznad prizemlja nalazi se negrijano i neuređeno potkrovљe. Ukupna neto površina grijanoga dijela je 289,20 m<sup>2</sup>.

## Orijentacija zgrade

Zgrada je svim pročeljima otvorena prema okolini, a ulaz se nalazi na istočnom pročelju.

## Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine 38 cm te šupljom fasadnom opekom s vanjske strane. Stropna konstrukcija izvedena je kao drveni gredni sustav sa slojem štukature s donje strane, a u dvorani je izведен spušteni strop. Završna obloga podova u objektu su keramičke pločice u jednom dijelu zgrade, dok u drugom nije izvedena završna obloga. Kosi krov je klasične drvene građe i sastoji se od drvenih rogova, letvi i pokrova crijepon.

Većina postojeće stolarije na objektu je PVC, s dvostrukim izolirajućim staklima, osim starije drvene stolarije i metalnih garažnih vrata.

## Analiza potrošnje energenata

Za potrebe hlađenja nisu ugrađene *split* jedinice za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

Električna energija koristi se za rasvjetu i druge električne uređaje.

### Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao lokalno, pomoću električnih grijalica.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja nisu ugrađeni uređaji za pri-silno kondicioniranje zraka. Ventilacija prostora obavlja se prirodnim putem, provjetravanjem kroz prozore i vrata.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,90 kW.

Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 657 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### JPP > 2 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 53.294 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičnog dioksida za 12.769,11 kg godišnje. Investicija je isplativa za 2,14 godina.

**TABLICA 66** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub>	
		Toplinska energija [kWh/god]	[kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 12 cm ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) i nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 2,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine fasadnog sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja $U=1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	14.641	3.508,00
2.	<b>Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>  Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kamene vune debljine 14 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja $U=1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	20.785	4.980,02

<b>3. Izolacija poda</b>	8.220	1.969,60
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, dojavu i ugradnju potrebnog materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnja polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033$ W/mK), izvedbu podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m <sup>2</sup> izведенoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postajećeg stanja U= 3,92 W/m <sup>2</sup> K. Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U= 0,30 W/m <sup>2</sup> K.		
<b>4. Zamjena stolarije</b>	9.648	2.311,49
Nabavka i ugradnja PVC stolarije, dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo s plinovitim punjenjem. Koeficijent prolaska topline kroz staklo manji od U=1,1 W/m <sup>2</sup> K. Koeficijent prolaska topline kroz profil manji od U=1,4 W/m <sup>2</sup> K. Prozori su opremljeni roletama. U stavku je uključena i nabavka i ugradnja vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica, ovisno o dogovoru izvođača i naručitelja, demontaža postojećih otvora i klupčica te zidarska/ličilačka obrada špaleta nakon ugradnje klupčica i stolarije. Obračun stolarije je prema komadu ugrađenoga otvora.		

<b>Ukupno</b>	<b>53.294</b>	<b>12.769,11</b>
---------------	---------------	------------------

# KOMUNALNO PODUZEĆE ČVORKOVAC

**TABLICA 67** KOMUNALNO PODUZEĆE ČVORKOVAC

Vrsta i naziv zgrade	Zgrada komunalnog poduzeća Čvorkovac
<b>K.č. k.o.</b>	709/2, k.o. Dalj
<b>Adresa</b>	Ulica bana Josipa Jelačića 12
<b>Mjesto</b>	Dalj
<b>Vlasnik/investitor</b>	Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, Dalj, OIB: 32673161142
<b>Izvođač</b>	nepoznat
<b>Godina izgradnje</b>	nepoznata

### Energetski razred zgrade

Specifična vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od  $Q_{H,nd,rel} = 173,70\%$  svrstava ju u energetski razred E.

### Lokacija i namjena

Zgrada se nalazi u mjestu Dalj, u Ulici bana Josipa Jelačića 12 i koristi se kao upravna zgrada Komunalnog poduzeća Čvorkovac. Sastoji se od jedne grijane etaže. Ukupna neto površina objekta je 78,39 m<sup>2</sup>.

### Orientacija zgrade

Zgrada je istočnim, sjevernim i južnim pročeljem otvorena prema okolini, dok je s jugozapadne strane naslonjena na susjednu zgradu. Ulaz u objekt nalazi se na sjevernom pročelju.

### Građevinski i arhitektonski elementi građevine

Nosivi zidovi izvedeni su od pune opeke debljine

38 cm, ožbukani s unutrašnje strane, dok je s vanjske strane izvedena toplinska izolacija u obliku ekspandiranoga polistirena debljine 5 cm, na koji je kao završni sloj nanesena silikatna žbuka. Stropna konstrukcija izvedena je kao armiranobetonska ploča, kao i pod na tlu, na kojem se nalaze sloj cementnoga estriha i keramičke pločice kao završni sloj.

Kosi krov je klasične drvene građe i sastoji se od drvenih rogova, letvi i pokrova crijeponom, a ispod njega nalazi se negrijani tavan.

Postojeća stolarija na objektu je drvena, s dvostrukim izolirajućim stakлом i jednim međuslojem zraka/plina, dok su ulazna vrata aluminijска, s dobrim izolacijskim svojstvima.

### Analiza potrošnje energenata

Grijanje u zgradi je centralno, putem plinskog bojlera i čeličnih pločastih radijatora. Za potrebe hlađenja ugrađene su dvije *split* jedinice tipa Crypton

za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata. Električna energija koristi se za rasvjete i druge električne uređaje poput računala, printerja, kuhalja i slično.

### Sustav grijanja

U zgradi je grijanje izvedeno kao centralno grijanje na plin, a obavlja se putem čeličnih pločastih radijatora. Zagrijavanje potrošne tople vode odvija se pomoću plinskog bojlera.

### Sustav hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Za potrebe hlađenja ugrađene su dvije *split* jedinice tipa Crypton za prisilno kondicioniranje zraka. Ventilacija zgrade obavlja se prirodnim putem, kroz prozore i vrata.

### Priprema sanitарне tople vode

Priprema potrošne tople vode obavlja se putem plinskog bojlera.

### Sustav električne rasvjete

Ukupna instalirana snaga rasvjete iznosi 0,732 kW. Predviđeno prosječno vrijeme korištenja rasvjete je 730 sati godišnje, okvirna procijenjena potrošnja rasvjete iznosi 534,36 kWh godišnje. Rasvjetna tijela su žarulje sa žarnom niti i fluorescentne cijevi te jedan vanjski reflektor.

Postojeći sustav rasvjete je zadovoljavajućih karakteristika, s obzirom na tip i vrstu rasvjetnih tijela. Stupanj osvijetljenosti u zatvorenom prostoru je zadovoljavajuć.

### JPP > 15 god.

Preliminarne procjene pokazuju da se primjenom spomenutih sumarnih mjera ostvaruje ušteda od približno 9.802 kWh/godišnje, odnosno smanjenje emisije ugljičnoga dioksida za 2.569,15 kg/godišnje. Investicija je isplativa za 15,13 godina.

**TABLICA 68** POPIS PREDLOŽENIH MJERA

R. br.	Opis mjere	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> [kWh/god]	Toplinska energija [kg/god]
1.	<b>Toplinska izolacija fasade</b>  Izvedba ETICS sustava fasade. Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju ekspandiranoga polistirena debljine 8 cm, nanošenje pretpremaza, ljepila iz navedenog sustava u dva sloja, nanošenje završne silikatne paropropusne žbuke granulacije 1,5 mm te sve ostale potrebne radnje prema ponudi izvođača, a koje su neophodne za cjelovitost izvedbe ove stavke. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene površine fasadnoga sustava. Ukupan koeficijent prolaska topline postojićega stanja U=0,49 W/(m <sup>2</sup> K). Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere U=0,24 W/m <sup>2</sup> K.	2.195	568,73

<b>2. Toplinska izolacija stropa prema tavanu</b>	3.049	789,98
Stavka obuhvaća nabavku i ugradnju mineralne ili kaširane kameni vune debljine 12 cm ( $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ ) i paropropusne folije. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranoga sustava, sukladno HRN EN 13500. Obračun po $\text{m}^2$ izvedene površine. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U=0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>3. Izolacija poda</b>	4.302	1.114,37
Stavka obuhvaća demontažu postojećih slojeva poda na tlu, dobavu i ugradnju potrebnoga materijala za izvedbu plivajućega estriha armiranoga čeličnom mrežom ili polipropilenskim (čeličnim) vlaknima u sloju debljine 5 cm, nabavku i ugradnju polietilenske folije, XPS podne termoizolacije debljine 10 cm ( $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$ ), izvedba podne hidroizolacije bitumenskim trakama u dva sloja, u svemu prema uputama proizvođača materijala. Obračun po $\text{m}^2$ izvedenoga poda. Ukupan koeficijent prolaska topline postojećega stanja $U= 3,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Ukupan predviđeni koeficijent prolaska topline nakon provedene mjere $U= 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .		
<b>4. Zamjena žarulja</b>	256	96,07
<b>Ukupno</b>	<b>9.802</b>	<b>2.569,15</b>

### **5.3. Sumarni popis mogućih ušteda kroz ulaganje u energetsku učinkovitost javnih objekata**

Popis mogućih ušteda kroz ulaganje u energetsку učinkovitost javnih objekata vidljiv je u Tablici 69.

#### **5.3.1. ZAKLJUČAK I MJERE UŠTEDE – JAVNI OBJEKTI**

U sektoru zgradarstva, podsektoru javnih objekata precizna procjena ukupne emisije  $\text{CO}_2$  i moguće mјere ušteda ne mogu se ustvrditi zbog nedostatka podataka. Razlog tomu je što se jedan dio javnih objekata ne koristi ili se koristi djelomično pa nije moguć točan izračun potrošnje energije po kvadratnom metru.

Provjedena energetska analiza podsektora javnih objekata pokazuje da navedene zgrade imaju velik potencijal za osiguranje energetske učinkovitosti, posebice kroz uštede toplinske energije. Strategija općine već je i sada usmjerena na obnovu postojećih zgrada. Investicija od približno 6.500.000 kuna rezultirala bi smanjenjem potrošnje toplinske energije za oko 950.000 kWh, a emisiju  $\text{CO}_2$  smanjilo za više od 230 tona godišnje. Trenutačna emisija  $\text{CO}_2$  iznosi cca 380,5 tona, a navedenim bi se ulaganjem potrošnja kWh smanjila za nešto više od 35%, s obzirom na ukupan broj javnih objekata.

**TABLICA 69** MOGUĆE UŠTEDE KROZ ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST JAVNIH OBJEKATA

R. br.	Lokacija Objekt	Procjena investicije [kn]	Potrošnja toploplinske energije [kWh/god]		Procijenjena godишnja ušteda [kn/god]	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> [t/g/god]	JPP [god]
			Postojeće stanje	Projektirano stanje			
1.	Ulica Bana J. Jelačića 4, Dalj	109,459,00	40,697	16,236	10,841,56	6,942	10,1
2.	Ulica Bana J. Jelačića 4, Dalj	169,531,00	50,212	21,214	14,109,46	8,392	12,02
3.	Ulica Zlatka Takača 13, Dalj	169,532,12	48,028	17,329	14,001,35	8,301	12,11
4.	Ulica bana J. Jelačića 21, Dalj	119,933,25	32,253	15,884	7,473,58	4,405	15,98
5.	Ulica bana J. Jelačića 1	104,965,36	41,147	21,023	9,501,13	5,724	11,05
6.	Ulica bana J. Jelačića 12	711,356,75	309,691	169,081	161,897,92	33,691	4,39
7.	Josipa Glibušića bb	144,864,24	34,288	22,624	16,659,30	3,055	8,7
8.	Ulica Ivana H. Bećara bb	680,409,10	197,058	113,518	78,209,96	18,193	8,7
9.	Ulica Mladena Palinkaša 5	Dom kulture Aljmaš	268,040,75	71,688	45,916	26,545,30	6,654
10.	Zlatna 2	Turistička zajednica općine Erdut	149,058,05	21,686	8,351	34,707,28	3,599
11.	Ulica Nikole Tesle 69	Dom kulture Bijelo Brdo	1.047,671,69	185,989	77,340	91,003,47	25,652
12.	Školski trg 1D	Vatrogasni dom Bijelo Brdo	77,537,86	28,044	5,098	20,974,75	5,605
13.	Zagrebačka ulica 2B	Osnovna škola Dalj	592,140,00	205,141	152,565	93,149,24	11,705
14.	Josipa Krašteka 19	Osnovna škola Erdut	Obnovljena 2015.	40,613	40,613	-	-
15.	Podunavije bb	Područna škola Aljmaš	183,511,15	55,104	20,854	9,919,19	1,458
							18,5

R. br.	Lokacija	Objekt	Procjena investicije [kn]	Potrošnja topinskih energija [kWh/god]	Stvarno stanje	Projicirano- stanje	Procijenjena godišnja ušteda [kn/god]	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> [kg/god]	JPP [god]
16.	Nikole Tesle 71	Osnovna škola Bijelo Brdo	Obnovljena 2015.	304	304.004	-	-	-	-
17.	Braće Radić 7	Srednja škola Dalj	166.469,40	109.859	53.198	-	-	-	-
18.	Slavka Kolarac 2	Zdravstvena stanica Dalj	96.076,00	65.963	63.127	32.835,79	5.915	4,19	
19.	Ivana Horvata Bećara 7	Dom zdravlja Erdut	399.906,75	48.704,87	15.582	35.604,99	8.125	11,23	
20.	Trg braće Radića 24	Zdravstvena stanica Aljmaš	202.340,00	9.152	-	13.419,00	3.490	15,08	
21.	Nikole Tesle 67	Dom zdravlja Bijelo Brdo	412.786,76	14.324	34.950	46.451,90	27.985	8,89	
22.	Bana Josipa Jelačića 18	Pošta Dalj	69.554,24	12.295	4.959	8.225,78	1.877	8,46	
23.	Ivana Baklića 24	Pošta Erdut	77.097,39	24.939	6.800	19.963,55	4.598	3,86	
24.	Mladena Palinkaša 18	Pošta Aljmaš	31.059,24	13.761	4.538	9.870,74	2.339	3,15	
25.	Nikole Tesle 65	Pošta Bijelo Brdo	135.060,39	58.048	13.907	44.022,59	10.046	3,07	
26.	Kolodvorska 11	Željeznička stanica Dalj	58.508,40	31.766	14.767	17.925,80	5.364	3,26	
27.	Kolodvorska 9	Željeznička stanica Erdut	28.986,06	16.430	11.495	5.005,54	1.142	5,79	
28.	Alojzija Stepinca 3	Vatrogasni dom Dalj	261.406,20	79.444	26.784	122.111,64	12.769	2,14	
29.	Josipa Jelačića 12	Komunalno poduzeće Čvorkovac	61.891,00	18.501	9.185	4.090,67	2.569	15,13	

# 6

# REFERENTNI INVENTAR EMISIJE CO<sub>2</sub> U OPĆINI ERDUT

Kao referentna godina u predmetnoj analizi određena je posljednja završena godina, odnosno 2015. Na temelju prikupljenih je podataka izrađen referentni inventar emisije CO<sub>2</sub> na području općine Erdut. Nadalje, u pojedinim su podsektorima s referentnom 2015. uspoređeni i podatci o potrošnji energenata 2013. i 2014.

U analizi su obrađeni podatci potrošnje toplinske i električne energije u sektoru prometa, javne ravnateljstva i zgradarstva, kako bi se utvrdilo postojeće


stanje i omogućilo utemeljeno donošenje odluka o određivanju prioriteta vezanih uz mјere energetske učinkovitosti po pojedinim podsektorima. Dobiveni će podatci poslužiti za određivanje mјera za smanjenje emisije CO<sub>2</sub> na području općine Erdut u svrhu ispunjavanja ranije spomenutog cilja iz Strategije Europa 2020. Analiza pojedinih sektora i podsektora dovela je do zaključaka o najvećim potrošačima te ukazala na to gdje su najveće mogućnosti za uštedom energije, a time i za smanjenjem emisije CO<sub>2</sub>.

**TABLICA 70** EMISIJA CO<sub>2</sub> U TONAMA U 2015. U POJEDINIM PODSEKTORIMA

Podsektor	Emisija CO <sub>2</sub> u tonama u 2015.
Javno/privatni prijevoz	172,41
Privatna/komercijalna vozila	650,00
Javna rasvjeta	191,00
Stambene i privatno/poslovne zgrade	5.305,00
Javne zgrade	380,50
<b>Ukupno</b>	<b>6.698,91</b>

Najveća emisija CO<sub>2</sub> tijekom godine otpada na domaćinstva i privatno-poslovne objekte. S obzirom na ukupnu vrijednost emisije CO<sub>2</sub> (prema podatcima iz 2015.), stambeni i privatno-poslovni sektor proizvode najveću emisiju u odnosu na ukupnu. Potrošnjom električne energije emitira se najviše ugljičnog dioksida u atmosferu pa je ovaj podatak važno istaknuti zbog budućih mjera ušteda. Detaljan se opis emisije CO<sub>2</sub> po svakom podsektoru nalazi u opisu trenutačnog stanja u ranijem tekstu.

**GRAFIKON 7** EMISIJA CO<sub>2</sub> PO PODSEKTORIMA

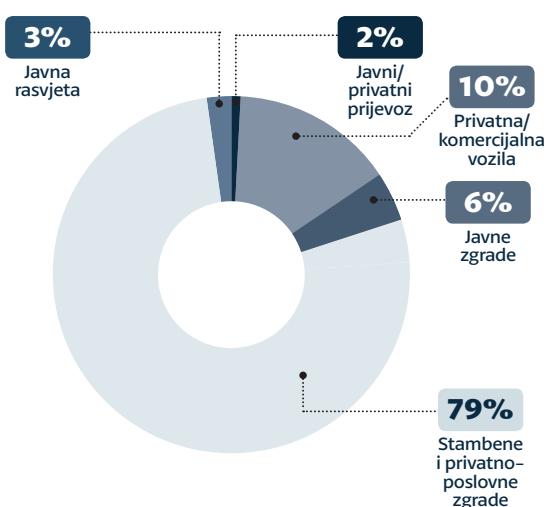

# 7

# POTENCIJALNE MJERE SMANJENJA EMISIJE CO<sub>2</sub>, IZNOS INVESTICIJE I MJERE PRAĆENJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Izradom smo akcijskoga plana odredili elemente povezane s potrošnjom energije i emisijom CO<sub>2</sub> u tri sektora. Obradom podataka o potrošnji energetike u 2015. zaključili smo kako trenutačna emisija CO<sub>2</sub> u općini iznosi više od 6.698 tona godišnje, odnosno potrošnja energije u kWh iznosi više od 49.148.811,27 kWh. Analiza svih podsektora i usporedba 2015. s ranijim godinama u pojedinim podsektorima omogućila nam je određivanje prioriteta, a time i stvaranje idejnih rješenja potencijalnih mjer za smanjenje emisije CO<sub>2</sub>. Kako bi se do 2019. osiguralo smanjenje utroška kWh i emisije CO<sub>2</sub> na području općine sukladno zacrtanim ciljevima, potrebno je provesti predmetne investicijske mjeru po sektorima kako je prikazano u tablici 71.

Ulaganjem oko 27,1 milijuna kuna do 2020. bi se osiguralo smanjenje CO<sub>2</sub> za oko 21,57%, odnosno smanjila bi se emisija CO<sub>2</sub> za 1445,20 tona godišnje, što je u skladu s preporukama Europske komisije. Osim toga, na taj bi se način i smanjila potrošnja kWh za 19,82%, odnosno do 2020. bi se osigurala ušteda od 11.860.000,00 kWh energije godišnje. U kalkulaciju

nije uračunata ušteda koja bi se postigla uvođenjem suvremenije i energetski učinkovitije javne rasvjete, kao ni iznos vezan uz izgradnju biciklističkih staza.

Najveća razlika u smanjenju CO<sub>2</sub> s obzirom na kWh dobila bi se prebacivanjem sustava grijanja s loživog ulja i električne energije na sustave koji koriste drveni otpad, drvenu sječku i slično, kao i ugradnjom solarnih panela koji bi proizveli električnu energiju za osobne potrebe. Opis potrošnje i mogućnosti opisane su po pojedinim podsektorima u tekstu.


Kako bi se ostvarili očekivani rezultati, potrebno je redovito:

- pratiti dinamiku provedbe konkretnih mjer smanjenja emisije CO<sub>2</sub> u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
- pratiti uspješnost provedbe projekata prema planu;
- pratiti i nadzirati postavljene ciljeve energet-

- skih ušteda;
- pratiti i nadzirati postignuta smanjenja emisija CO<sub>2</sub> za svaku mjeru prema planu;
  - pratiti i nadzirati postignuta smanjenja emisije CO<sub>2</sub> po sektorima potrošnje;
  - pratiti ukupno postignuta smanjenja emisije CO<sub>2</sub>.

Kako bi se omogućilo učinkovito praćenje provedbe akcijskog plana, u tablici 72 određeni su pokazatelji i način praćenja provedbe postavljenih mjera.

**GRAFIKON 16** EMISIJA CO<sub>2</sub> DO 2020. S I BEZ MJERA

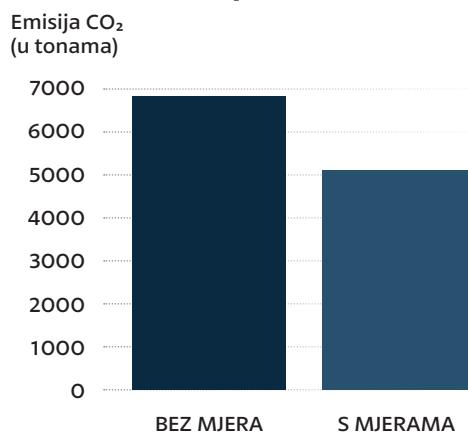

**TABLICA 71** INVESTICIJSKE MJERE

	Potrošnja po sektorima u 2015. (u kWh)	Planirana ušteda (u kWh)	Smanjenje emisije CO <sub>2</sub> na godišnjoj razini (u tonama)	Vrijednost investicije	Investitor/razdoblje ulaganja
Javni/ privatni prijevoz	499.983,97	-	Povećanje popunjenoštvi predmetnih linija	Subvencija učeničkih, studentskih i umirovljeničkih karata na godišnjoj razini	Općina Erdut (svake godine do 2019.)
Privatna/ komercijalna vozila	4.272.453	15.400	3,4	Poticanje građana na korištenje autobusnih linija i ugradnju LPG-a. Izgradnja biciklističkih staza	Građani (informativne radionice Općine)
Javna rasvjeta	504.302,00	Nedostatni podatci	Nedostatni podatci	Obnova javne rasvjete (potrebna detaljna analiza stanja i izrada energetskog pregleda)	Općina Erdut
Stambene, poslovne i komercijalne zgrade	52.7000.000	10.550.000	1212,24	Izgradnja solarnih elektrana – 10.700.000 kn. Obnova kuća – 9.500.000 kn	Građani (informativne radionice Općine)
Javne zgrade	59.841.866,97	11.860.943	1.445,20	Obnova javnih zgrada u vrijednosti od 6,5 milijuna kn	Općina Erdut
<b>Ukupno (cca)</b>	<b>25.741.326,00</b>	<b>5.673.400,00</b>	<b>858</b>	<b>18.473.649 kn</b>	

**TABLICA 72** INDIKATORI PROVEDBE AKCIJSKOGA PLANA

KATEGORIJA	POKAZATELJ	NAČIN PRAĆENJA	ODGOVORNA OSOBA
<b>OPĆINA (nabava)</b>	Odabir kategorije energetski učinkovitih proizvoda i usluga, kao što su štedna rasvjetna tijela u zgradama	Praćenje i usporedba karakteristika i količine nabavljenih rasvjetnih tijela u zgradama u vlasništvu općine	Općina Erdut
	Broj vozila koja prolaze određenu mjeru točku postavljenu radi kontrole prometa	Postavljanje brojača vozila u odabranu mjeru točku (ulicu)	Općina Erdut
<b>PRIJEVOZ</b>	Broj putnika u javno–privatnom prijevozu	Praćenje kretanja putnika APP-om, Panturistom i HŽ-om	Općina Erdut
	Broj kilometara biciklističkih staza	Izgradnja 30-ak km biciklističkih staza	Općina Erdut
	Broj kilometara uređenih pješačkih staza	Adaptacija i izgradnja pješačkih staza u duljini 20-ak km	Općina Erdut
<b>OBJEKTI</b>	Praćenje energetske potrošnje svih objekata	Analiza podataka	Općina Erdut
	Certificiranje zgrada javne namjene	Podaci iz Registra certificiranih zgrada Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja	Općina Erdut
	Energetska obnova objekata	Evidencija obnovljenih objekata u m <sup>2</sup>	Općina Erdut
<b>GRAĐANI I PODUZETNICI</b>	Ugrađivanje solarnih kolektora na području općine	Broj odobrenih priključaka	Općina Erdut
	Praćenje potrošnje električne energije u kućanstvima i objektima poslovne namjene	Podatci HEP-a	Općina Erdut
	Informativne radionice za građane i poduzetnike	Informiranje građana o potencijalnim natječajima i mogućnostima energetske uštede tri puta godišnje, poticanje građana na zdrav i ekološki način života, edukacija građana o razvrstavanju otpada.	Općina Erdut

## 7.1. Financijski aspekti i mogućnosti sufinanciranja projekata

Ulaganja u energetsku učinkovitost za proračunske korisnike, kao što je općina Erdut, moraju biti u skladu sa zakonodavnim okvirom, prvenstveno Zakonom o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12), zatim Zakonom o izvršavanju državnog proračuna (NN 152/13 i 39/14), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o postup-

ku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10).

Međutim, jedinice lokalne samouprave, među kojima je i općina Erdut, ne mogu samostalno realizirati kapitalne projekte energetske obnove, s obzirom na svoj ograničene finansijske kapacitete. Stoga je nužno osigurati odgovarajuća finansijska sredstva iz alternativnih izvora financiranja kako bi se planirane mjere mogle provesti.

Neke od alternativnih mogućnosti sufinanciranja projekata su:

- **Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,**
- **strukturni i kohezijski fondovi EU,**
- **programi zajednice** kao što je Obzor 2020. (Horizon 2020). Radi se o novom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurenčnost i inovacije (CIP) i doprinos Europske unije Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT),
- **sredstva privatnog sektora** - financiranjem treće strane, zaduživanjem (klasični krediti ili ESCO modelom - model financiranja usluga u području energetike. ESCO tvrtka provodi radove i isporučuje usluge s ciljem smanjenja naručiteljevih troškova za energiju. Nakon provedbe projekta ostvarene se uštede dijele između naručitelja i ESCO tvrtke do namirenja troškova ESCO tvrtke. Nakon namirenja troškova, ESCO tvrtka povlači se iz financijskih tokova, a naručitelju ostaju trajne uštede ostvarene projektom.
- **javno-privatno partnerstvo** - zajednička provedba i financiranje aktivnosti u proizvodnji javnih usluga ili proizvoda u partnerstvu javnog i privatnog sektora. Prednost ovakvog financiranja je u tom što pruža mogućnost izbjegavanja povećanja javnoga duga.
- **Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)** kroz Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije omogućuje realizaciju investicijskih projekata za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

pod uvjetom da novim kreditnim zaduženjem ne prekoračuju dopuštenu stopu zaduživanja. HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije, bez PDV-a. Minimalni iznos kredita je 100.000 kuna, a maksimalni iznos nije određen, nego ovisi o konkretnom investicijskom programu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti instrumenata osiguranja. Kamatna stopa je 4% godišnje, a rok otplate (uključujući i poček) je 12 godina.

Osnovni kriterij za ocjenu isplativosti projekta predstavlja veličina stope povrata u odnosu na kamatu za zaduživanje pa treba imati na umu da pojedini projekti mogu imati različit ekonomski učinak u odnosu na početno stanje.

Ostvarivanje planiranih mjera predviđenih akcijskim planom trebalo bi omogućiti smanjivanje dugoročnih troškova za energiju koje snose lokalni i središnji državni proračun, poduzetnici, stanovništvo, odnosno svi dionici te ostvarivanje drugih koristi, kao što su stvaranje novih poslovnih mogućnosti, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje stanja okoliša i ostvarivanje koristi za zdravlje, kvalitetu života i dr.

# 8

# ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Kao jedinica lokalne samouprave u okviru Osječko-baranjske županije, općina Erdut, uz provedbu Strategije razvoja OBŽ-a, izradom i provedbom Akcijskog plana energetske učinkovitosti učinila je korak dalje u nastojanju ostvarivanja gospodarskog napretka. Primarni je cilj akcijskoga plana smanjenje emisije CO<sub>2</sub>, a poslijedično i smanjenje utroška energije i povećanje energetske učinkovitosti.

U skladu sa smjernicama Europske komisije, izrada akcijskog plana obuhvaćala je analizu energetske potrošnje i određivanje mjera za tri glavna sektora: promet, javnu rasvjetu i zgradarstvo. Pri tom sektor prometa sadrži dva podsektora: javni i privatni prijevoz te osobna i komercijalna vozila. Sektor zgradarstva također sadrži dva podsektora: stambeni i privatni (poduzetnički) te zgrade u vlasništvu općine i ostali javni objekti.

Obrada navedenih podataka ukazala je na činjenicu da najveću emisiju CO<sub>2</sub> trenutačno proizvode domaćinstva i to kroz potrošnju električne energije. Međutim, i ostali sektori proizvode podjednako te su potrebne sljedeće aktivnosti kako bi se smanjila:

- educirati stanovništvo o energetskoj učinkovitosti i mogućnostima sufinanciranja takvih projekata;
- poticati na korištenje javno-privatnih prijevoznika;
- energetski obnoviti stambene i privatne objekte;

- ugraditi solarne kolektore za osobne potrebe;
- energetski obnoviti javne objekte;
- postaviti solarne elektrane na javne objekte s ciljem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Kako bi se smanjenje emisije CO<sub>2</sub> moglo pratiti na godišnjoj razini, ustanovljene su mjere energetske učinkovitosti za sektore prometa, javne rasvjete i zgradarstva. Izrađene su i projekcije kretanja energetskih potrošnji i emisija prema scenariju bez mjera i prema scenariju s mjerama sukladnima akcijskom planu. Emisija CO<sub>2</sub>, prema scenariju bez mjera na godišnjoj bi razini iznosila više od 6.698 tona, dok bi se ulaganjima ta emisija smanjila ispod 5252,80 tona godišnje, što je i cilj koji se želi ostvariti do 2020.

Preporuke za uspješnu realizaciju akcijskog plana su:

- sustavno i odgovorno provođenje mjera i aktivnosti,
- uspostava organizacijskih struktura za koordinaciju, provedbu i nadzor,
- uvođenje sustava za praćenje energetske potrošnje na području općine,
- redovito izrađivanje registra emisija CO<sub>2</sub> zbog revizije i praćenja plana svake tri godine,
- praćenje i izvještavanje o rezultatima i
- revidiranje akcijskoga plana u intervalima od tri godine.

Bitan čimbenik u provedbi mjera akcijskog plana je i finansijski aspekt. Jedinice lokalne i regionalne samouprave obveznice su zakonskih odredbi vezanih za proračun i kroz dosadašnji sustav finaniranja nisu mogle zadovoljiti visinu potrebnih ulaganja u energetsku obnovu zgrada javnog sektora jer je većina njih u Republici Hrvatskoj zadužena do gornje granice mogućnosti zaduživanja, što

prema Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) iznosi do maksimalnih 20% ukupnog godišnjeg proračuna, a ulaganja u infrastrukturu kroz vlastita sredstva bi, uz ionako skromne finansijske mogućnosti, povećala to zaduživanje te narušilo fiskalne kapacitete jedinica pa je nužno pronaći finansijska sredstva iz alternativnih izvora.



